



萬霖智慧消防

万霖消防技术有限公司

总机：010-56100119

咨询热线：4006-016-119

网址：www.wanlinyun.com

地址：北京市通州区宋庄镇师姑庄村701号



扫描上方二维码
了解万霖消防更多精彩信息

智慧消防一站式解决方案

国家级高新技术企业

国家级小巨人企业

北京专精特新企业

Company profile


企业简介

万霖消防技术有限公司,是2022年第三批获得专精特新"小巨人"企业称号,国家高新企业,中关村高新企业,北京市知识产权试点单位,是一家致力于运用物联网、云计算、大数据、地理信息等技术,为智慧消防、安全管理提供分类解决方案的高新技术企业和中关村高新技术企业。公司依托雄厚的技术与人才优势,坚持科技创新战略,视科技创新为动力之源、立企之本,专业从事消防安全管理平台研发及消防智能产品的研发和生产。公司2018年度新推出"万霖"系列NB-IOT模式的新产品,NB-iot烟感、NB-iot室外消火栓压力表、NB-iot远程压力表、NB-iot液位探测器、智慧用电系统、集中客户端管理系统、万霖消防APP、石油石化专业压力检测系统、消防主机远程监控模块、消防主机远程报警云平台。

公司拥有自主品牌"万霖"、"智能家安"。依据技术创新与运营新模式,为用户设计与实施智能监管、智能操作、智能报警的智慧消防安全管理云平台系统;"智能火灾报警系统、智能压力液位系统、智能厨房系统、智能电气监控系统、消防主机远程报警系统、家庭消防安全管理系统、城市智慧消防联网系统、智慧安防系统、平台远程监管系统与服务等"。可提供完整的智慧用电、智慧用水、智慧燃气、智慧校园、智慧能源管理等解决方案,已广泛应用于应急消防、水电气热等城市公用事业、市政工程、大型公共建筑和工矿企业等。

企业架构

Enterprise architecture

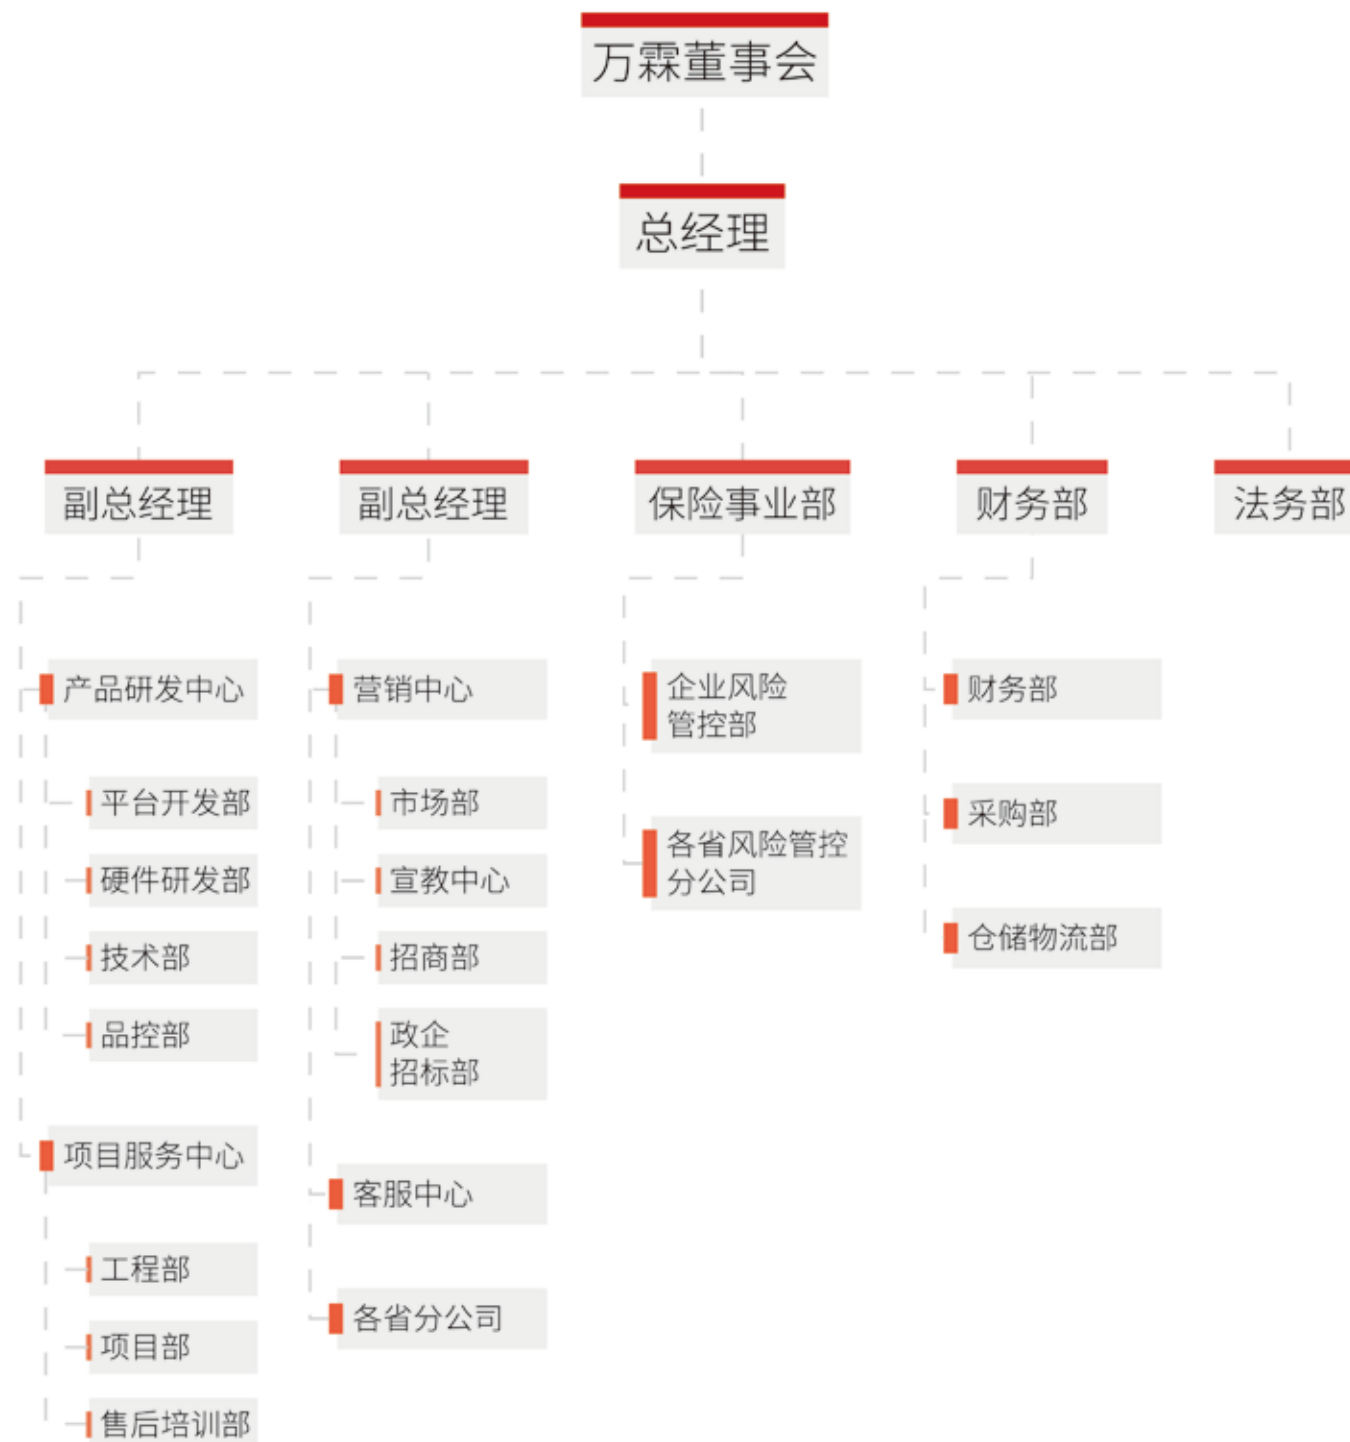

企业文化

Corporate culture

深沉睿智 坚毅勇敢 精诚团结 锐意进取

企业愿景

让天下没有火灾，让消防更智慧

企业使命

义之所在，吾往矣

经营理念

以客户为导向
以数据为中心
以平台为服务
以产品为媒介
以使命为赋能
立足北京
走向世界

万霖代言 Spokesman



►黄婕
中央电视台主持人

►海军
郑州电视台主持人

►肖贵宁
国家环保大使、央视主持人

►芮格
河北广播电视台主持人

►冬玥
大连电视台主持人

►殷欣
山西黄河电视台主持人

►米朵
河北广播电视台主持人

►张中铭
深圳卫视主持人

►薛倩
上海浦东电视台主持人

►云朵
内蒙古广播电台播音员



Honor & qualification 荣誉资质



专利证书



软著证书

市场分析
Market Analysis

国务院安全生产委员会关于印发
《“十四五”国家消防工作规划》的通知

安委〔2022〕2号

各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团，国务院安委会各成员单位，有关中央企业：

《“十四五”国家消防工作规划》已经国务院领导同志同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

国务院安全生产委员会
2022年2月12日

实施“互联网+监管”。充分运用物联网和现代信息技术，全时段、可视化监测单位消防安全状况，实时化、智能化评估消防安全风险，提高预测、预警能力，分级分类实施差异化消防安全线上监管。积极融入各级政务系统和政务服务平台，共享信息资源，优化消防事项办理，全面推行预约办理、同城通办、跨层联办、容缺后补、绿色通道、邮寄送达等举措，实现“一网通办、一网统管”，不断提高便民利企服务水平。

相关政策
Related Policies

国家消防救援局

国家消防救援局关于印发《消防安全重大风险隐患专项排查整治2023行动工作方案》的通知（消防〔2023〕35号）

国务院安全生产委员会

国务院安全生产委员会关于印发《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》的通知（安委〔2021〕9号）

山西省人民政府办公厅

山西省人民政府办公厅关于印发山西省贯彻落实“十四五”国家消防工作规划实施方案的通知（晋政办发〔2022〕86号）

国家文物局

国家文物局、公安部消防局《关于加强文物建筑电气防火工作的通知》（文物督发〔2017〕3号）

中共中央办公厅、国务院办公厅

印发《关于深化消防执法改革的意见》提出完善“互联网+监管”运用物联网和大数据技术，实时化、智能化评估消防安全风险，实现精准监管。

浙江省办公厅

《浙江省办公厅通知：要求推进智慧消防建设（省教育厅转发）》

智慧消防火灾隐患防控一体化系统架构
System Architecture



诚邀全球

财富共赢

战略合作人

Welcome all the
Global Strategic Partners


万霖消防技术有限公司自创立以来,凭借自身深厚的技术底蕴和优秀的人才储备,坚持创新驱动的发展策略,专业从事消防安全管理平台及消防智能产品的研发和生产。我们已经拥有了非常完善的经营模式,它不仅经过了实践的检验,而且还灵活应对市场的变化。这种经营模式为我们公司的稳定发展提供了保障,同时也使得我们的合作伙伴可以放心地与我们一起合作并共同成长。

合伙人政策

人力支持:公司高层负责人带队运营,政府工作汇报及协助,专业技术团队培训,专业设计团队负责设计智慧消防展厅,出具装修效果图等;

物力支持:公司智慧消防展厅VI设计,公司网站宣传,微信公众号,抖音号,视频号运营,公司宣传片,公司宣传手册,人员服装设计,人员培训,媒体宣传报道综合服务;

财力支持:赠送一套智慧消防展板,提供本地相关招投标信息。

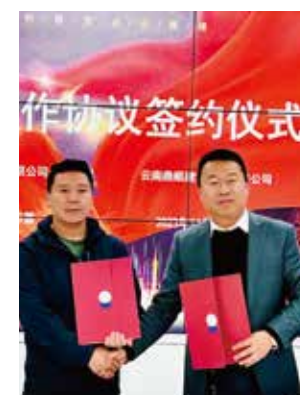

AGENT
SIGNING

技术支持

Technical support

公司提供包括安装指导、设备调试、配合验收、客户培训及售后的全程服务，且为保证服务质量，每个服务环节都有相应的记录。为客户提供完善服务系统，加强售前、售中、售后服务，对不同地域客户在使用产品中出现的各种问题及时帮助解决。

Our services



售前：

产品咨询、项目解读、方案设计、平台建设



售中：

施工培训、系统调试、技术培训、配合检测



售后：

客户培训——

用心去帮助客户降低成本，提高效率。帮助客户持续成功。帮助客户提升整个产业链的竞争力。诚信做到先客户之想而想，先客户之急而急。

设备维修——

公司提供包括安装指导、设备调试、配合验收、及维修的全程服务，且为保证服务质量。



Elegant demeanor of Wanlin

万霖风采



Branches and franchise agents

全国各地分公司及加盟代理商



万霖消防技术有限公司深圳分公司



万霖消防技术有限公司



湖南万霖智慧安全科技有限公司



海南万霖前岩科技有限公司



上海万霖信息技术有限公司



河北国科万霖集团有限公司

New Franchise agent

新加盟代理商



广元市万霖智慧消防技术有限公司

万霖（广州）消防技术服务
有限公司

任丘万霖智慧安全技术有限公司

万物联霖（上海）物联网科技
有限公司

新疆万霖智慧消防技术有限公司



晋城万霖商贸有限公司



四川万霖智慧消防工程有限公司



贵州万霖智慧消防科技有限公司



国科万霖（大名县）安全技术有限公司

安消一体化监管系统

Integration of safety and consumption

北京市消防救援总队文件

京消〔2022〕349号

北京市消防救援总队关于 推行消防控制室“四快”处置规程的通知

各消防救援支队、西站消防监督处：

为进一步规范全市单位消防控制室应急处置规程，提升消防控制室快速响应和处置能力，总队研究制定了《消防控制室“四快”处置规程（试行）》（见附件），请各单位认真学习，严格执行。现将有关要求通知如下：

一、高度重视，充分认清规范处置规程的重要意义

消防控制室既是建筑消防设施运行管理的监控中心，也是单位日常消防工作的管理中心，还是扑救初期火灾的应急指挥中心，对于保证建筑物的消防安全具有十分重要的作用。但是，从近年来发生的火灾事故看，因消防控制室值班人员操作不当导致火灾初期不能及时处置，造成火势蔓延扩大的情况时有发生。为此，

-1-

消防控制室处置规程的重要意义，保障人民群众生命财产安全的“四快”处置规程及“六项建设”任务。同时，各单位要切实加强，及时修订完善单位火灾和应，位置悬挂张贴“四快”处置规，本情况、岗位职责和应急处置

六项建设任务”

快确认、快调集、快启动、快疏，在“四快”处置规程的基础上同步落实

“建设。单位应在符合消防控制室和安防视频监控中心合并，火灾报警信息；确有困难的，确保收到火灾报警信号后能够，早期火灾确认。

控画而联动。单位应充分利用，视频监控融合联动，实现，显示的功能，进一步提高确认

置应用。单位消防控制主机不，相关规范要求进行更新升级，

显示报警信号所

设备设施检测，并留存数据，显示，消防控制室在

消防控制室指挥调，提高值班人员，培训工具，搭建内

多种形式队伍，（模拟）建立应急响，”精准指挥，实行

“四快”处置规程，化推进实施。各消，工作计划，集中

【商业综合体、高，2023年3月底前，单位应于2023年


6月底前完成任

-3-

系统优势

符合消防救援总队“四快”处置规程，可实现五秒内确实火情、报警信息、视频联动、位置信息等，做到“快确认”。

安消一体化平台可对接智慧消防任何产品，实现智慧维保

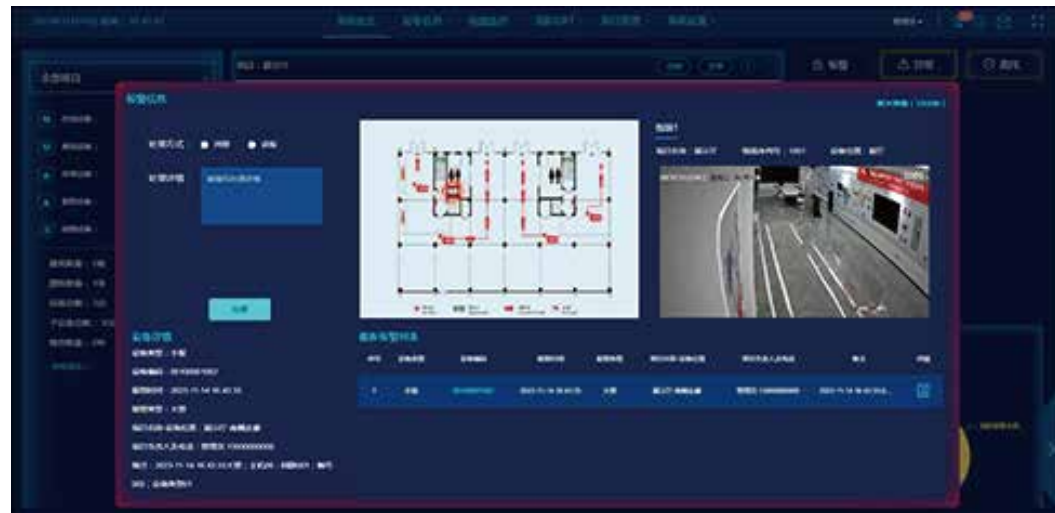

安消理念

从“传统消防”向“现代消防”的转变，实现可视化、实时化、智能化、差异化精准监管的模式，搭建统一安消平台，构建六大防控体系，集成五个综合模块，拓展N个消防应用，以构建消防系统感知能力，将伤害降低。

功能特点

- 1、火灾报警系统监测，实现消防集中管理，远程监控
- 2、安消业务系统融合，实现消防全时可用、全局可视
- 3、打破信息系统孤岛，实现安消一体管理、应急联动



安消一体六项建设任务




安消一体化

- （一）、消防、安防“两室合一”建设
- （二）、火灾报警信号与视频监控画面联动
- （三）、消防控制室图形显示装置作用
- （四）、设备设施检查和数据对比
- （五）、优化内部调度
- （六）、强化外部联动



九小场所智慧消防监管服务运营模式

Smart Fire Supervision Service Operation Model for Nine Small Places

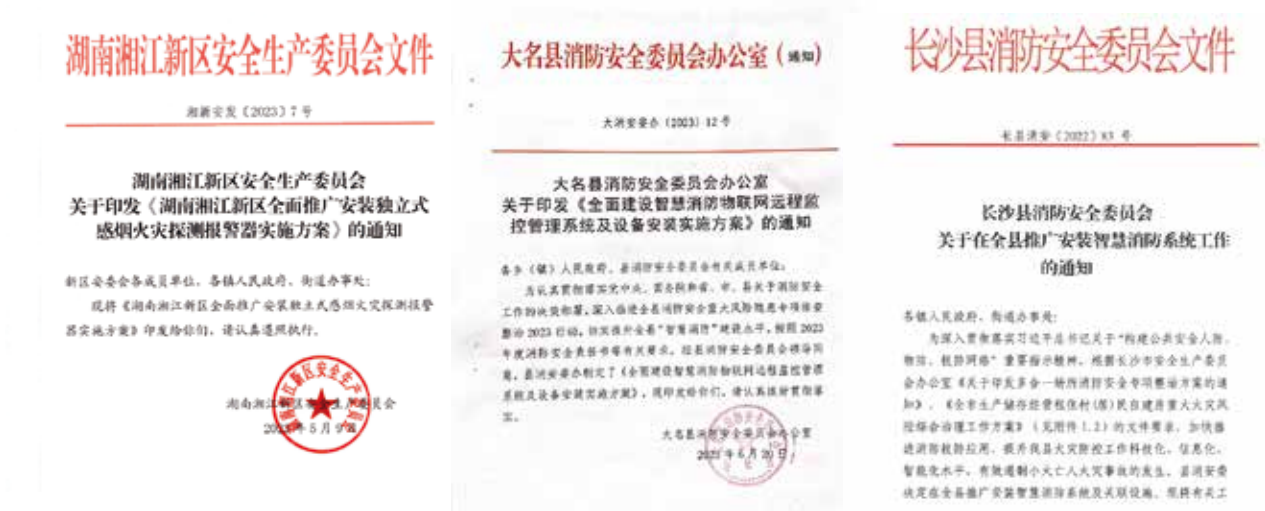

简介


万霖消防智慧消防服务模式是指运用5G、大数据、云计算、人工智能等前沿技术，以乡镇、街道智慧消防服务站为基础，结合互联网+消防，利用万霖智慧小程序和线下智慧消防服站，进行线上下单、线下服务:提供从项目勘查评估、方案设计、实施建设到运营维护全流程服务，以及7*24在线值守服务，实现火灾隐患早发现、早处置。从而帮助地方政府主管部门、基层管理者构筑起立体化的防火体系，有效减少火灾防控盲区和死角，提高基层社会火灾防控水平，打通基层消防安全隐患治理最后一公里，最终实现“让天下不发生火灾人类更安全”。




系统构架



行业痛点

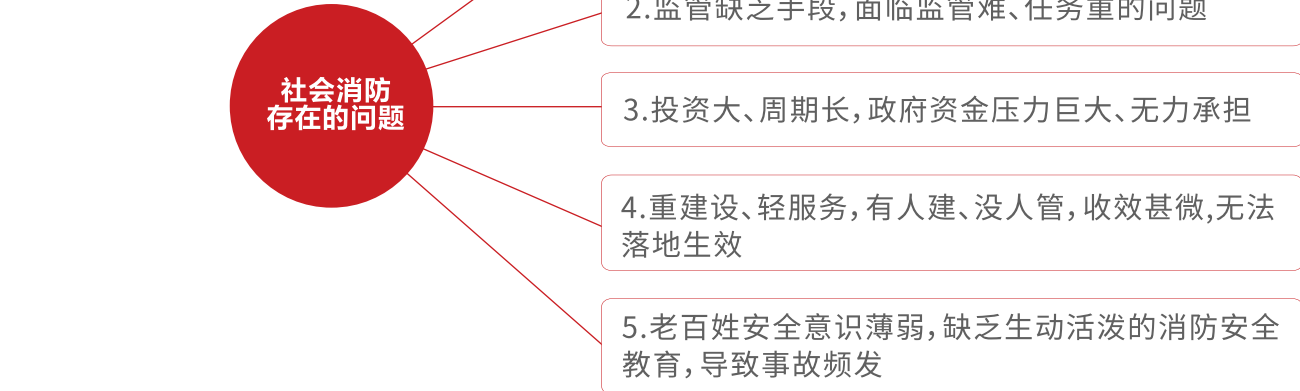

价值

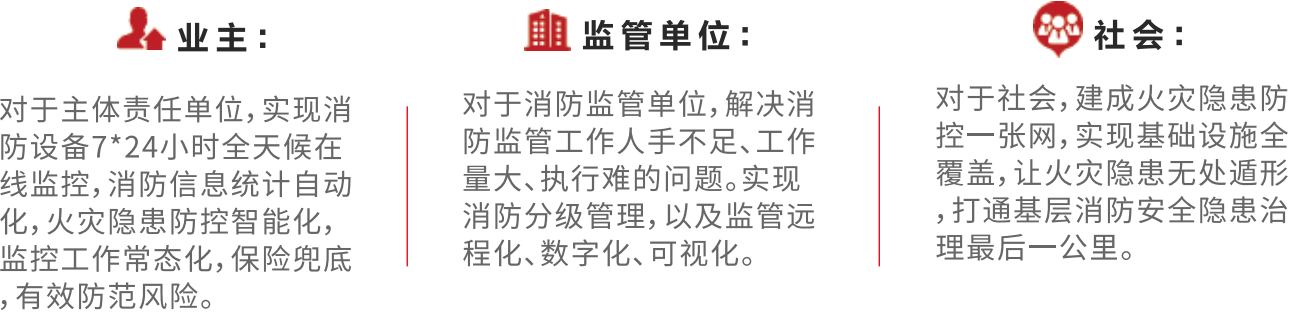

职能



万霖模式创新

Wanlin Innovation Model

Innovate

万霖1.0阶段，以**设备制造**为主

万霖2.0阶段，以**提供全场景解决方案**为主

万霖3.0阶段，顺应消防产业升级的全新时代特点，转型升级，跨界融合，进入模式创新

万霖消防模式赋能

智慧维保赋能：突破消防维保公司盈利瓶颈，提升服务竞争力

智慧消防维保管理平台是专门承担建筑消防设施维护和保养工作的维保公司使用的管理平台,消防器材维护保养公司是市场经济体制下消防工作社会化的重要角色和推送力量,扮演着消防设备“全职保姆”的角色,为企业和用户的安全保驾护航。



智慧维保价值：

1.社会单位：

通过智能维保技术，社会单位能实时查看维保详细记录，及时掌握消防维保完成率，从高层面对消防维保工作进行有效监管，及时督促，让消防管理变得规范化、透明化、简洁化。透明化的智能维保确保消防设施维护保养的真实性，保障社会单位的建筑物消防设施完好有效，有利于提高建筑物的整体消防安全水平。

2.维保工作人员：

通过智能维保引导式维保技术，维保人员工作更规范、更专业，有利于提高工作人员的工作技巧及专业素养。在提高工作人员素养的同时，智能维保让工作变的更简洁，更轻松，提高人员工作效率，高效完成日常工作。


3.维保管理方：

通过智能维保技术有效监督公司人员履职情况，有利于维保公司绩效考核。维保质量往往与公司形象直接挂钩，基层员工利用智能维保，规范维保工作，提升维保工作质量和效率，让更多物业、业主认同公司的业务能力，有效提高公司形象及市场拓展率。



万霖模式赋能

九小场所无线智能消防运营监管服务新模式

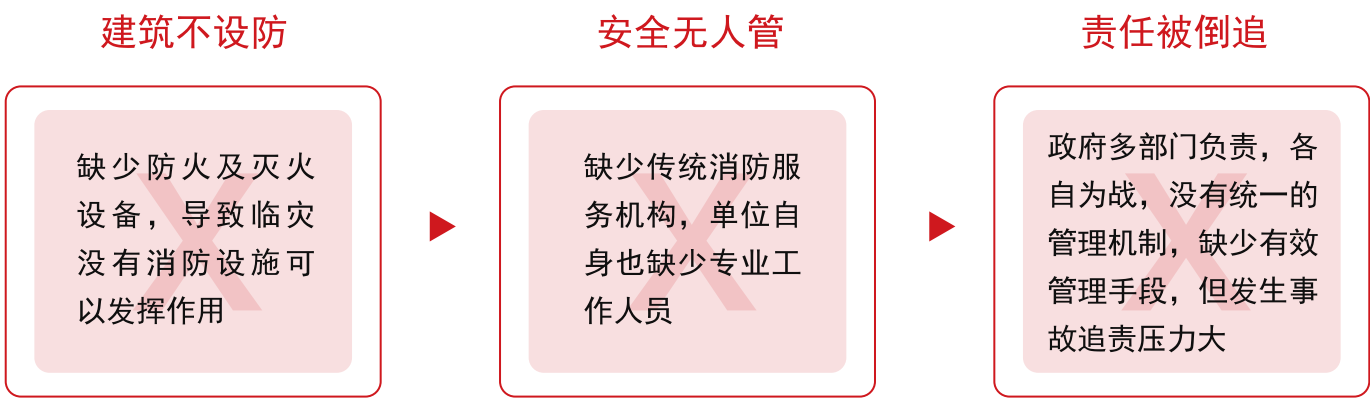

乡镇街道消费安全是最基础、最基层的安全问题。乡镇街道消防安全多为社会安全治理的盲区。打通消防安全服务到乡镇街道的最后一公里迫在眉睫


推广形式▶



服务模式(5个1)



价值优势/模式创新

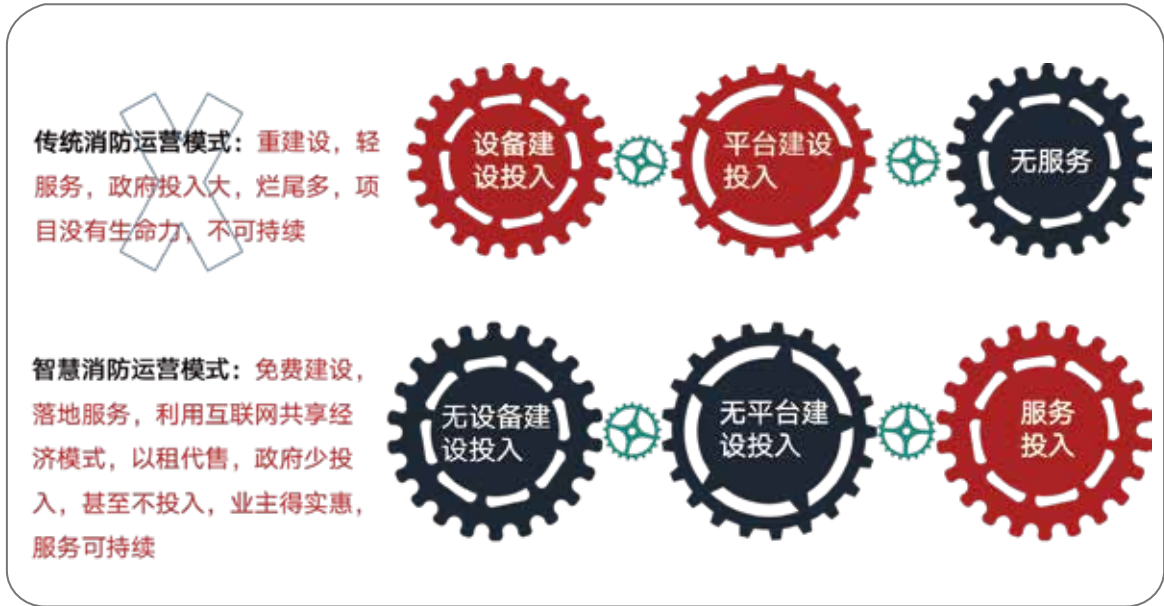

系统概述

SYSTEM PROFILER

消防CRT是依托“智慧消防云平台--万霖云”，以“物联网消防远程监控系统”和“智能消防预警系统”的功能要求为核心，为政府决策、消防监管、社会单位主体责任落实等提供的智慧消防物联网整体解决方案。

它是智慧消防安全服务监控系统中的重要组成部分。物联网、云计算、大数据等新兴技术与消防行业的融合，也让消防产品开启了“智慧化”的发展之路。“智慧化”的消防产品有一个重要的特点，那就是系统化的消防问题解决方案。

消防CRT根据用户对象及管辖业务的不同，提供智能设备监管系统、多点报警系统、3D/2D地图模型、维修维保系统、数据分析系统、考勤打卡系统、工单系统、维保公司系统、网格化管理系统和保险系统等，通过电脑Web或手机APP,实现对消防工作的监督管理与动态监控，全面提升社会单位消防安全管理水平和消防监督执法效能。




智慧消防
Intelligent fire fighting



系统结构

SYSTEM STRUCTURE

联网业主用户根据本单位消防设备配置实际情况,在原有的火灾自动报警系统的基础上,加装智慧用电安全探测器、智慧消防压力表、智慧消防液位计、网络视频摄像头、独立式感烟探测器等前端物联探测设备,相关信息通过有线或无线互联网上传至智慧消防物联网云平台进行集中的处理分析。

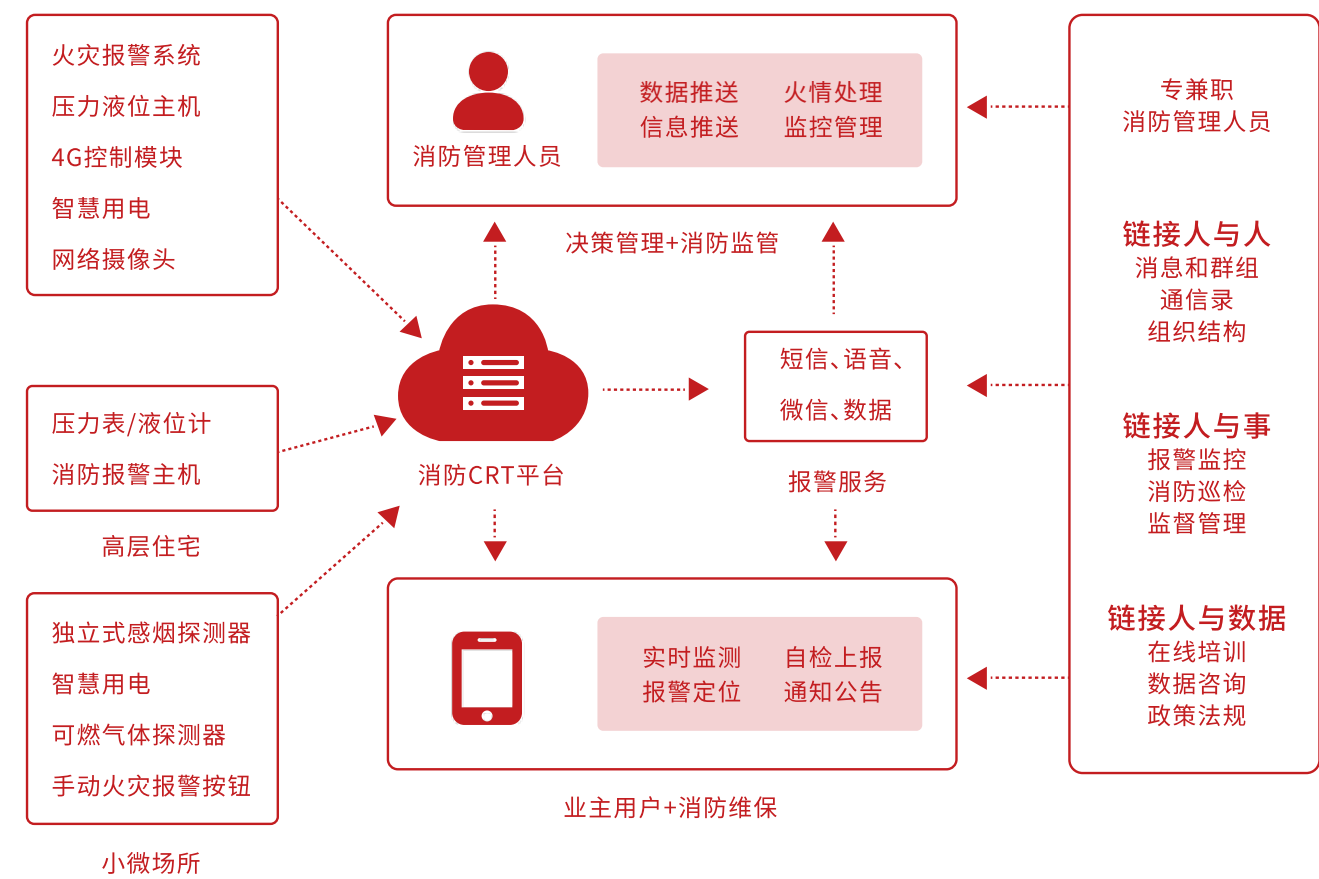

针对不同规模、不同类型的社会单位或消防设施可提供完善的智慧消防物联网应用解决方案,比如构建智慧城市物联网消防远程监控系统,以及高层住宅、小微场所等智能消防预警系统。

消防CRT平台,采用“感、传、知、用”等物联网技术手段,综合利用无线传感、云计算、大数据等技术,通过互联网、无线通信网、专网等通信网络,对消防设施、器材、人员等状态进行智能化感知、识别、定位与跟踪,实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集、传递和处理,通过信息处理、数据挖掘和态势分析,为防火监督管理和灭火救援提供信息支撑,提高社会化消防监督与管理水平,增强消防灭火救援能力。



智慧消防云平台能够实现火警上报和处理,能够对相关的火警信息、地点、时间、频次等进行多维度的报表呈现,平台可以还原起火点的位置、电话拨打记录、联系人确认情况等信息,为火灾调查提供严谨的科学依据。同时,平台可以对网关、探测器的安装地点、状态进行查询、展示。

功能介绍

INTRODUCTION

消防CRT平台由独立报警系统、主机报警系统、压力液位系统、控制模块系统、智慧用电系统、LORA系统、安防系统、多点报警系统、3D/2D地图模型、维修维保系统、多种通知方式、数据分析系统、考勤系统、工单系统、维保方系统、网络化管理系统、保险系统；

系统功能组成,通过手机 APP 系统,动态监控、立体呈现联网单位消防安全状态,全面提升社会单位消防安全管理水平和消防监督执法效能。

- 独立报警系统
- 主机报警系统
- 压力液位系统
- 控制模块系统
- 智慧用电系统

- LORA系统
- 安消一体
- 多点报警系统
- 3D/2D地图模型
- 维修维保系统

- 多种通知方式
- 数据分析系统
- 考勤系统
- 工单系统
- 维保方系统

独立报警系统 Independent alarm system



独立报警系统 Independent alarm system

独立报警器发生报警时,可以在电脑、APP (小程序)、现场进行消音、消警处理,同时会接受到平台发送的短信、电话、微信信息,在电脑端和APP (小程序) 端会有报警声音提示;平台依据报警等数据统计成表,方便用户查看;例如温度计和温湿度计一类设备,可以实时查看仪表盘的数值。智慧型独立报警器可以实现多用户、多级的联动远程报警机制。特别适用于家庭和九小场所。



万霖智慧消防解决方案

Intelligent fire protection solution

智慧消防解决方案



智慧用电解决方案



可燃气体探测解决方案



智能用水解决方案



城市消防物联网远程监控解决方案



医疗卫生行业智慧消防解决方案

医院病房

- ① 用电设备多,线路负荷大;病人多,行动不便,自救能力弱;易燃物品多。
- ② 加装智慧用电设备,发生电器火灾及时发出电脑平台报警,同时电话通知相关人员进行疏散。



医院食堂

- ① 食堂就餐人员较为集中,密集;后厨天然气泄漏,易引发燃气爆炸。
- ② 安装可燃气体探测器,实时监测燃气泄漏情况,提前预警并自动关闭阀门。

公共区域

- ① 医院室外消火栓损坏、欠压、甚至无水;医院消防管网欠压、消防水池无水,影响消防救援。
- ② 安装智能消火栓压力监测设备,远程监测消火栓水压;安装远程无线水压、液位监测设备,监测消防管网水压及消防水池液位。

操作区域

- ① 医疗器械使用频率高,用电负荷大。
- ② 加装智慧用电,智慧烟感,将火灾遏制在萌芽阶段。

消防控制室

- ① 传统消防设施点位多、分散,难以统一监管、无法远程报警;完全依靠值班人员监控,人员技能差别较大、且难以监管。
- ② 远程联网监控,实现远程统一管理传统消防设备。安装智能摄像头,有效监控人员在离岗状态。

万霖
智慧消防
解决方案

建筑工地智慧消防解决方案

宿舍

- ① 易燃物多易起火,人员密集难管理,不规范用电频繁,私拉电线频繁,吸烟时有发生。
 - ② 安装智能烟感:发生火灾立即发出声光报警、同时通过电话通知宿管人员进行救火和疏散。
- 安装智能用电:实时监测宿舍楼内用电情况。
安装手动报警器、声光报警器、智能疏散指示灯。



办公区

- ① 人员密集难管理,大功率电器使用频繁。
- ② 安装智能烟感、智能安全配电箱、手动报警器、声光报警器、智能疏散指示灯。

施工区

- ① 大功率电器使用频繁;公共消防栓损坏,消防救援难度大;公共井盖丢失、移位。
- ② 安装智能智慧用电、智能液位表、安装智能压力表、智能消火栓、智能井盖。

食堂

- ① 厨房可燃气体多,管理难度大的检修难,食堂环境复杂。
- ② 安装智能燃气探测器,可对厨房环境的可燃气体进行监控;安装火焰识别摄像机:可圈定监测区域,有效实现厨房火灾的监测。

养老机构智慧消防解决方案



公寓楼

- ① 用电不规范,易燃物品多,老人多,安全意识差,行动不便,自动逃生。
- ② 加装智慧安全配电箱:安装智慧烟感设备,火灾发生及时发生声光报警,同时电话通知相关人员对老人进行疏散。

公共区域

- ① 室外消火栓损坏、欠压,甚至无水;消防管网欠压,消防水池无水。
- ② 安装消火栓监测设备:远程监测消火栓水压,定位消火栓设置。智慧消防水压和液位监控,监测消防管网水压及消防水池液位。

传统消防设施集中监管

- ① 传统消防设施点位多、分散,难以统一监管、无法远程报警;完全依靠值班人员监控,人员技能差别较大、且难以监管。
- ② 远程联网监控,实现远程统一管理传统消防设备。安装智能摄像头,有效监控人员在离岗状态。

娱乐活动中心

- ① 老人密集且行动不便,不易疏散;吸烟等人为致灾因素多;电器设备多,功率大,易导致线路温度升高而引发火灾。
- ② 安装智能疏散指示灯,安装智慧烟感设备,加装智慧安全配电箱。

疗养中心

- ① 消防设备不健全,疗养老人行行动不便,安全意识差。
- ② 智慧消防水压和液位监控;智能烟感;无线报警按钮,联动声光报警。


食堂

- ① 天然气泄漏,极易引发燃气爆炸。
- ② 安全燃气体探测器,有效监测燃气是否泄漏;安装电动阀门机械手,能够联动立限即燃气泄露机械手自动关闭阀门。

文物古建筑智慧消防解决方案

宫殿楼宇

- ① 明火情况复杂,香火、蜡烛、长明灯存在火灾隐患。
- ② 安装智能烟感:发生火灾立即发出声光报警、同时通过电话通知管理人员进行救火和疏散。安装智能安全配电箱、手动报警器、声光报警器、智能疏散指示灯。

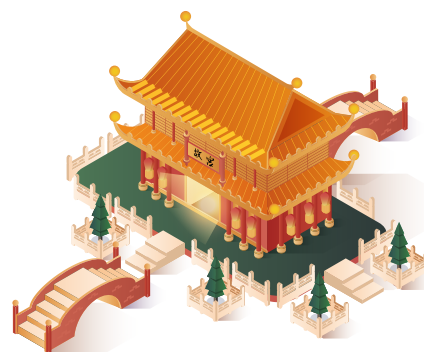

经营商铺

- ① 人员密集难管理,内部结构复杂,私拉电线频繁。
- ② 安装智能烟感;安装智能安全配电箱;安装手动报警器、声光报警器、智能疏散指示灯。

公共区域

- ① 公共消防栓损坏,消防救援难度大;公共井盖丢失、移位,游客的人身安全存在隐患。智能液表:对消防水箱液位进行实时监测;
- ② 智能压力表:对消防水管网压力进行实时监测;智能消火栓:对公共消火栓水压进行监测;智能井盖:避免井盖丢失、倾斜、移位等现象发生。

小医院

- ①弱势群体多，逃生能力差。
- ②安装智慧烟感设备，智能应急疏散指示灯，智能声光报警器、智能报警按钮。

小网吧

- ①用电设备多，公共场所聚集人员多。
- ②智慧用电，发现线路异常，及时预警安装智慧烟感，实时监测烟雾浓度。

小生产加工企业

- ①用电功率大，用电线路乱拉乱扯，生产场所布局不合理。
- ②智慧用电，事前预警电气火灾事故安装智慧烟感，火灾早发现。

小商铺

- ①人员聚集，用电不规范，易燃物品多，安全意识薄，居住与经营混合使用。
- ②智慧用电，有效监管用电使用情况。



小旅馆

- ①建筑不规范，消防设施不齐全，人员杂多，安全隐患多。
- ②每个房间安装智慧烟感，实时监管各房间消防安全状况。

小学校

- ①学生多，自救能力弱，消防安全意识差。
- ②安装智慧烟感设备，智能应急疏散指示灯，智能声光报警器、智能报警按钮，及时发现火灾隐患并联动其他设备指导快速逃生。

小美容洗浴场所

- ①公共聚集人员多，用电设备多。
- ②安装智慧烟感，智慧用电，事前预防火灾发生。

小歌舞娱乐场所

- ①装修材料易燃，人员聚集，建筑内部复杂，逃生困难。
- ②安装智慧烟感，智能应急疏散指示灯，智能声光报警器，异常情况，智能报警，快速指导逃生。

小餐饮场所

- ①人多且杂，燃气泄漏隐患大。
- ②安装燃气探测器，实时监测燃气泄露情况，远程联动电动阀及早切断燃气阀门。

万霖 智慧消防 解决方案

教育行业智慧消防解决方案

宿舍楼

- ①易燃物多易起火，人员密集难管理，不规范用电频繁，学生吸烟时有发生。
- ②安装智慧烟感，发生火灾立即发出声光报警、同时通过电话通知宿管人员进行救火和疏散。智慧用电，防止电气火灾的发生。安装手动报警器、声光报警器、智能疏散指示灯。



商铺类经营场所

- ①人员密集难管理，内部结构复杂，私拉电线频繁。
- ②安装智慧烟感，智慧用电，手动报警器，声光报警器，智能疏散指示灯。

多建筑已有消防设施集中监管

- ①消防设施集中管理难。
- ②物联网传输模块：将校园内不同建筑或多个小区的火灾自动报警及联动控制系统接入传输模块，实现各校园或多校区消防设备的在线集中监控管理。

食堂

- ①厨房可燃气体多，管理难度大检修难，厨房环境复杂。
- ②安装智能燃气探测器：出现燃气泄漏立即报警并快速切断阀门；安装火焰识别摄像机，可圈定监控区域，有效实现厨房火灾的监测。并集中监控管理。

公共区域

- ①公共消防栓损坏，公共井盖丢失、移位。
- ②安装智能液位表、智能压力表、智能消防栓、智能井盖。

实验室

- ①易燃易爆化学物品集中。
- ②安装智慧烟感、手动报警器、声光报警器、智能疏散指示灯。

营业网点

- ①人员流动性大，消防安全意识差：电器多，用电负荷大。
- ②智慧用电；安装智慧烟感设备，及时发出声光报警，同时电话通知相关人员进行警情处置。



提款机室

- ①人员流动性大，消防安全意识差。
- ②安装智慧烟感设备；安装无线手报、声光设备，发生火灾，现场人员可及时按下手报报警。

配电机房

- ①消防设备不健全；供电设备多，电气线路复杂。
- ②智慧用电；安装智慧烟感设备。

消防控制室

- ①传统消防设施点位多、分散，难以统一监管、无法远程报警；完全依靠值班人员监控，人员技能差别较大、且难以监管。
- ②远程联网监控，安装物联网传输模块，实现远程统一管理传统消防设备；智能摄像头，有效监控人员在离岗状态、实时远程报警。
- ③远程监控平台，对联网的银行进行统一监管。

金融行业智慧消防解决方案

产品中心 - APP

Product Center - APP

用户火灾报警APP可以实时显示用户场所的火警状态，探测器检测到火警时实时推送警情信息至客户端提醒用户。用户可以通过APP了解设备运行情况，可以将信息共享，可将火警、故障信息分享给多人，实现多方监控。



NB-iot系列产品介绍



烟温一体火灾探测器

WANLIN-307/309

- 1、通过红外线智能监测强大功能，实时红外线探测人体存在，解决三小场所等“违规住人”监管难题，通过NB物联网传输，早预警，早发现，保障人员安全；
- 2、具备人体红外安防探测能力，可有效监测外来人员非法入侵，通过NB物联网模块将预警迅速推送至绑定联系人，及时发现异常，有效预防非法人员入户；
- 3、内置NB传输模块和高容量锂猛电池（2400毫安）长效续航（3年），具有低功耗、无需布线、自动巡检、精准定位、现场报警、手机APP报警、人工智能语音电话告警等强大功能，实现全天候24H消防安全的精准防控。

产品功能：

- 1、实时监测安装环境烟雾浓度，发生火灾后烟感发出报警音并通过窄带物联网发送报警数据到绑定用户手机
- 2、报警通知方式：电话通知、短信通知、微信通知、手机APP报警、电脑平台报警等
- 3、报警时同时上报烟雾浓度、电池电量、信号强度、环境温度及5分钟前烟雾浓度
- 4、探测器具有拆除报警及拆除恢复通知。
- 5、具有低电量报警、远程消音，远程灵敏度可调功能
- 6、NB-iot模组16天自动重启一次，保证联网稳定性

产品参数：

通讯方式：NB-iot

声压级：>80dB(A) (正前方 3 米处)

额定工作电压：DC3V

静态电流：≤6uA

报警电流：≤100mA

电池容量：2400mAh

工作温度：-10℃~+50℃

相对湿度：≤95%RH(40℃±2℃)

执行标准：GB 20517-2006

重量：约140g（含电池）

该产品不适合在以下场所使用

1. 正常情况下有烟滞留的场所。
2. 有较大粉尘、水雾蒸汽、油雾污染、腐蚀气体的场所。
3. 相对湿度大于95%的场所。

推荐在以下场所安装

卧室

用于就寝的房间
包括儿童及老人的居室



楼梯

卧室所在楼层的顶部



起居室

卧室以外用于生活起居的地方



请注意：

- 因房间开窗时，风会将烟雾吹散，产品可能无法感应烟雾。
- 若安装在厨房内，产品可能会因烹饪时的油烟而发出火灾警报。

NB-iot系列产品介绍



NB-iot感温探测报警器
WANLIN-340

独立式感温探测器，采用特殊结构设计的感温传感器、性能可靠的MCU，以及SMT贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、稳定可靠、耗电小、美观耐用、使用方便等特点。该产品适用于厂房、家居、商店、机房、仓库等不适宜安装烟感报警器的场所。

产品功能参数

- 通讯方式：NB-iot
- 声压级：45~75dB (正前方 3 米处)
- 额定工作电压：DC3V
- 静态电流：≤6uA
- 报警电流：≤100mA
- 电池容量：2400mAh
- 工作温度：0℃~+50℃
- 相对湿度：≤95%RH (40℃±2℃)
- 执行标准：GB 30122-2013
- 重量：约140g (含电池)

该产品适宜在以下场所使用

- 1、相对湿度经常大于95%。
- 2、可能发生无烟火灾的场所。
- 3、有大量粉尘。
- 4、吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。
- 5、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。



NB-iot手动报警按钮
WANLIN-222

产品功能参数

- 网络制式：NB-IOT
- 功耗：休眠待机电流<5uA，数据平均发送电流<60mA
- 上传信息：电池电压、温度、卡号、信号强度
- 供电：3V 17505锂电池供电
- 报警：火警，报警恢复，低电压报警

- 执行标准：GB 19880-2005
- 工作温度：-10℃~+50℃
- 工作湿度：≤95%RH (40℃±2℃)
- 产品重量：80g
- 产品尺寸：85mm*85mm*40.7mm

4G版声光报警器 (没有按钮)
WANLIN-656

产品功能参数

- 执行标准：GB26851-2011
- 额定工作电压：DC24V
- 监视电流：<500uA
- 报警电流：<5mA
- 声压级 75dB~110dB (A计权)
- 闪光频率：1.0Hz~2.0Hz
- 地址范围：1~192号



- 变调周期：2.0S~5.0S
- 使用场所：室内型
- 工作温度：-10℃~+55℃；相对湿度≤95%RH (40℃±2℃)
- 尺寸：直径111.0mm*34.5mm (高度) (含底座)

可燃气体探测器(家用)
WANLIN-365

本产品为高稳定性可燃气体探测器，用于检测可燃气体的泄漏，预防气体泄漏造成的危害，探测器选用高稳定性催化燃烧式传感器，具有稳定性高，灵敏度漂移小等特点。可实现电话、短信、微信、电脑平台手机APP等通知方式。报警后可自动联动机械臂或电磁阀实现自动关阀功能。

产品功能参数

- 执行标准：GB15322.2-2019
- 工作电压：AC 220V 50Hz
- 工作温度：-10℃ ~ +50℃
- 工作湿度：≤95%RH (40℃±2℃)
- 报警浓度：8%LEL



- 传感器探测方式：催化燃烧
- 传感器寿命：3年
- 指示灯信息：电源：绿色LED
- 气体报警：红色LED
- 长亮、传感器故障：黄色LED
- 长亮、信号：蓝色
- 外形尺寸：120*75*36mm

NB-iot系列产品介绍

可燃气体探测器(防爆)

WANLIN-380

产品功能参数

检测气体：甲烷、丙烷

防爆等级：T6

额定工作电压：AC 220V 50Hz

执行标准：GB15322.1-2019

示值误差：±3%FS

量程：3%LEL~100%LEL

使用环境温度：-10℃~55℃

传感器探测方式：催化燃烧




传感器寿命：3年

报警方式：声光报警、远程报警通知（电话、短信、微信、电脑平台、手机APP）

报警动作值：低报20%LEL 高报50%LEL

燃气联动机械臂/电磁阀

新国标家用可燃气体探测器与防爆型可燃气体探测器均可以联动机械臂/电磁阀，探测器报警后自动联动关闭阀门，达到阻止可燃气体泄露的目的。

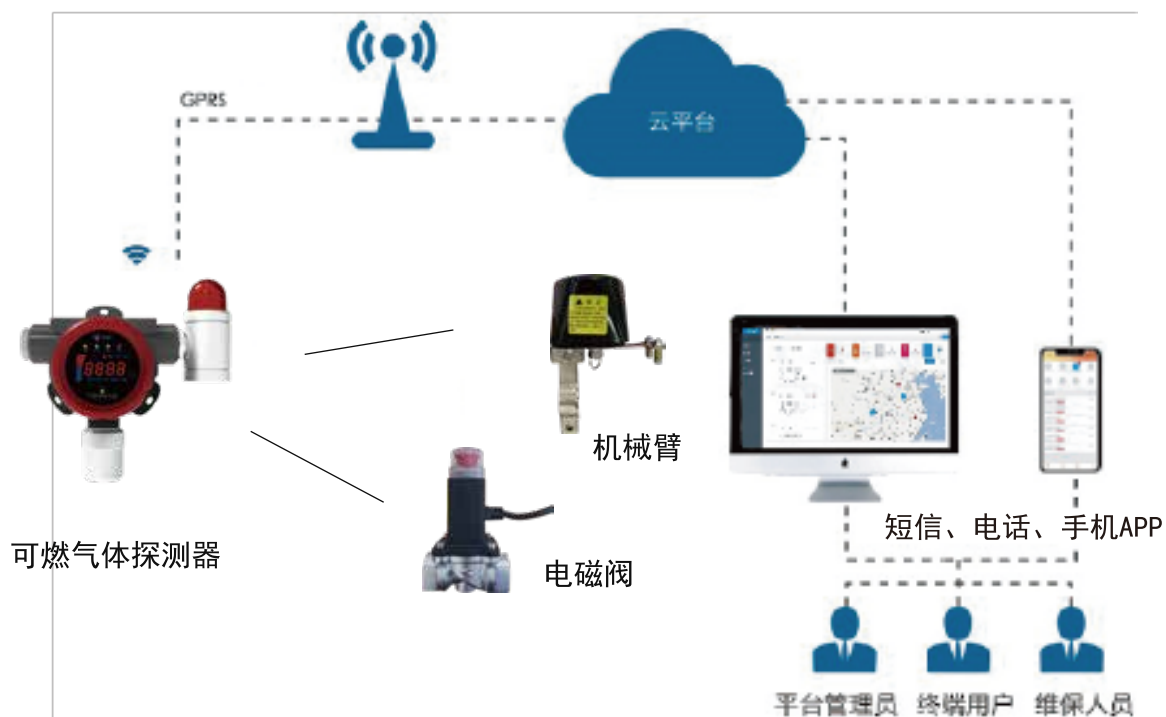

NB-iot压力液位系统介绍

无线远传报警数显压力计

WANLIN-905



本产品主要采用单片机系统采集运算，在线测量并远传的压力仪表。它采用高品质压力传感器芯片，具有精度高、抗腐蚀性、抗震动、温漂小、稳定性好等优点；使用低功耗微处理技术，锂电池长期供电方式，无需外接电源，安装使用方便。

产品功能参数

压力类型：表压型

精度：0.25%F.S.或0.5%F.S.可选

显示：段码式液晶屏，主显区5位数显

产品重量：440g

工作温度：-30℃~70℃

防水等级：IP67

网络制式：NB-IOT BC35全网通，支持移动和电信

天线：内置式

采样间隔：2次/分钟

发送间隔：5, 10, 30, 60, 360, 720, 1440（分钟）可设置

上传信息：压力、温度值、告警状态、压力告警上限、压力告警下限、压力波动阈值、发报间隔、卡号、电池电量、信号强度。

供电：3.6V DC, 13Ah

协议：CoAP

报警：超告警上限、低报警下限、电池电量低、超压力波动阈值

电池寿命：5年（一小时发送一次、CSQ>12）

功耗：待机电流<35uA，数据平均发送电流<60mA

无线远传报警数显液位计

WANLIN-907



本产品主要采用单片机系统采集运算，在线测量并远传的液位高度的仪表。它采用，高品质传感器芯片，具有精度高、抗腐蚀性、抗震动、温漂小、稳定性好等优点；使用低功耗微处理技术，锂电池长期供电方式，无需外接电源，安装使用方便。

产品功能参数

液位表量程：0-5000mm（H₂O），0-6000mm（H₂O）

压力类型：表压型

精度：0.25%F.S.或0.5%F.S.可选

显示：段码式液晶屏，主显区5位数显

网络制式：NB-IOT BC35全网通，支持移动和电信

天线：内置式

电池寿命：5年（一小时发送一次、CSQ>12）

功耗：待机电流<=35uA，数据平均发送电流<=60mA

工作温度：30℃~70℃

采样间隔：2次/分钟

发送间隔：5, 10, 30, 60, 360, 720, 1440（分钟）可设置

上传信息：压力、温度值、告警状态、压力告警上限、压力告警下限、压力波动阈值、发报间隔、电池电量、信号强度

供电：3.6V DC, 13Ah

协议：CoAP

报警：超告警上限、低报警下限、电池电量低、超压力波动阈值

产品重量：960g

防水等级：IP67

NB-iot系列产品介绍



无线智能闷盖消火栓监测终端 WANLIN-985

城市消防栓数量众多、安装分散，消防栓被破坏、消防用水被盗用、消防管道压力不足等问题层出不穷，导致火灾发生时，消防栓不能发挥应有的作用，严重时会造成生命和财产的重大损失。本着对社会公众负责、为公共安全护航的精神，同时及时发现消防栓故障、迅速处置偷盗水事件、确保消防栓火灾时可用，我公司研发了消防栓防盗报警系统。

功能特点

NB-iot传输

- 1、WDT看门狗设计，保证设备长期运行稳定

2、采集速度快、精度高等特点

3、超低功耗、数据存储及补发、联网自动校准时间等功能
- 4、压力上、下限、动态变化阈值可设置告警信息即上报

5、碰撞、倾斜告警信息及时发送

6、倾斜角度大于等于25°可触发倾斜报警

产品功能参数

功能实现：卫星定位，高低压、进水、出水、倾斜、碰撞、低电量报警

测量范围：0~2.0MPa（其他量程可定制）

过载压力：4MPa

精度等级：0.5（其他精度等级可定制）

工作电流：低功耗电流<80uA, 发送平均电流60mA

工作环境：温度：-20℃~70℃，湿度：<95%RH

外壳材料：尼龙+玻璃纤维

连接接口：DN100

防护等级：IP68

重量：1.2Kg



背包式无线智能消火栓监测终端 WANLIN-981

本产品采用锂亚电池供电、超低功耗设计的智能监测设备，续航时间可达3年，该产品使用加速度传感器和压力传感器及内置无线传输模块，无线智能消防栓具有高低压报警、波动报警、防倾斜报警等功能，终端监测的数据通过无线网络及时发送给监控中心，监控中心对数据进行存储、分析、查询、报警处理等功能，并及时安排巡查人员进行现场取证、制止、恢复，帮助用户实现对消防栓及时高效的监管，确保消火栓在关键时刻“有水可用、水压足够”。

功能特点

NB-iot传输

- 1、WDT看门狗设计，保证设备长期运行稳定

2、采集速度快、精度高等特点

3、超低功耗、数据存储及补发、联网自动校准时间等功能；
- 4、压力上、下限、动态变化阈值可设置，告警信息即上报

5、碰撞、倾斜告警信息及时发送

6、倾斜角度大于等于25°可触发倾斜报警

产品功能参数

测量范围：0~2.5MPa（其他量程可定制）

精度等级：0.5%FS

过载压力：2倍的量程

连接接口：M20*1.5MM（其他接口可定制）

供电方式：锂亚电池供电38Ah

工作电流：低功耗电流<125uA, 发送平均电流60mA

工作环境：温度：-20℃~70℃，湿度：<93%RH

表壳材质：铸铝

接口材质：304不锈钢

防护等级：探头IP68，仪表IP65

重量：5.5Kg（含配件）



WANLIN-800系列产品



点型光电感烟火探测器



点型感温火灾探测器



手动报警按钮



火灾声光报警器



输入/输出模块



输入模块

二总线通讯



JB-QB-WL800主机

485通讯



无线通讯模块(LORA)



无线点型光电感烟火探测器(LORA)



无线点型感温火灾探测器(LORA)



无线手动火灾报警按钮(LORA)



无线火灾声光报警器(LORA)

短信、电话、
微信、手机app
都可推送



PC端管理平台



万霖云服务器

智能火灾报警系统

Intelligent fire alarm system

JB-QB-WL800系列

万霖智能火灾报警系统提供2条有线回路与2条无线回路，有线回路采用二总线连接方式，无线回路采用LORA通讯470MHz频段。用户可根据施工环境需要灵活选择采用有线点位或者无线点位进行施工。本系统结合了有线与无线的双重优势，支持有线回路与无线回路混合编程联动，可采用无线点位报警、有线方式联动启动（采用二总线输入输出模块）的方式即解决了大量布线施工的繁琐，又解决了无线方式启动没有有线方式启动可靠的用户顾虑。

本系统结合了智慧消防目前先进的物联网通知与控制技术，主机采用4G通讯方式进行远程传输，结合远程监控平台可实现远程报警、故障通知，远程启停，远程编程等功能。从施工、调试、后期使用等各角度出发，解决完善传统消防报警系统在防火需求日益提高后所体现出来的不足。

JB-QB-WL800主机



产品功能参数

额定工作电压：AC220V 50Hz

备用电源：24V/2.6Ah 两节

静态电流：≤130mA

显示方式：192*64点阵液晶屏显示

使用温度：0℃~+40℃；

相对湿度：≤95（40℃±2℃）。

结构型式：壁挂式

外型尺寸：340*110*420

地址容量：2条有线回路，每条回路192点位
2条无线回路，每条回路200点位

线制

报警单元：两总线（无极性）

声光单元：2线制，28v+，28v-和信号线ZX+、ZX-

继电器控制单元：2路继电器直接控制24V输出


控制单元：6点多线启/停控制16点总线盘启/停操作

联网方式：4G蜂窝网络（贴片卡）

无线回路连接方式：主机需配合无线网关使用

采用LORA 470MHz通讯频率

WANLIN-800系列-二总线终端设备




点型光电感烟火灾探测器
JTY-GD-WL102



点型感温火灾探测器
JTW-ZD-WL112

产品功能参数
执行标准：GB4715—2005
额定工作电压：DC24V
监视电流：≤300uA
报警电流：≤1mA
线制：二线制，无极性
环境条件：温度 -10℃~+55℃，相对湿度 ≤95% (40℃±2℃)
尺寸：直径:102mm
高度:43mm(含底座)
重量：约92g



手动报警按钮
JSA-M-OA610

产品功能参数
工作电压：DC20V~30V
监视电流：≤400uA
报警电流：≤2mA
触点容量：DC24V/1A
线制：二总线, 无极性
重量：约150g
尺寸：长:85mm宽:85mm 高度:38.5mm
环境条件：温度 -10℃~+50℃。



火灾声光报警器
WANLIN-650

产品功能参数
执行标准：GB26851-2011
额定工作电压：DC24V
监视电流：<500uA
报警电流：<5mA
声压级 75dB~110dB (A计权)
闪光频率：1.0Hz~2.0Hz
地址范围：1~192号
变调周期：2.0S~5.0S
使用场所：室内型
工作温度：-10℃~+55℃；相对湿度≤95%RH (40℃±2℃)
尺寸：直径111.0mm*34.5mm (高度) (含底座)



输入输出模块
WANLIN-626

产品功能参数
执行标准：GB16806-2006
额定工作电压：DC24V
监视电流：<400uA
启动电流：<2mA
反馈电流：<3mA
输出容量：DC30V/1.2A/25ms
地址设定范围：1~192号
二总线制：ZX+, ZX- 无极性
外形尺寸：88×88×34mm (长×宽×厚)
工作环境：温度：0℃~+55℃；相对湿度≤95% (40℃±2℃)



无线通讯模块(LORA)
WANLIN-867

产品功能参数
执行标准：XF1151-2014
供电方式：24V电源适配器
备用电源：18650可充电锂电池
额定工作电压：DC 24V
监视电流：≤50mA



输入模块
WANLIN-621

产品功能参数
执行标准：GB16806-2006
额定工作电压：DC24V
监视电流：<400uA
报警电流：<2mA
线制：二总线 (ZX+, ZX-)
工作温度：0℃~+55℃
相对湿度：≤95% (40℃±2℃)
外形尺寸：88×88×34mm (长×宽×厚)



WANLIN-800系列 —— 无线终端设备

报警电流：≤150mA
工作温度：0℃~+55℃
相对湿度：≤95% (40℃±2℃)
外形尺寸：178mm*118mm*32mm

WANLIN-800系列无线终端设备



无线点型光电感烟火灾探测器(LORA)
WANLIN-310

产品功能参数

执行标准: XF1151-2014 GB4715-2005

监视电流: ≤6uA

报警电流: ≤100mA

额定工作电压: DC 3V

监视电流: ≤6uA

报警电流: ≤100mA

电池容量: 2400mAh

工作温度: -10℃~+55℃

相对湿度: ≤95%RH (40℃±2℃)

外形尺寸: 100mm (直径) 48mm (厚)



无线手动火灾报警按钮(LORA)
WANLIN-222

产品功能参数

执行标准: XF 1151-2014 GB19880-2005

额定工作电压: DC 3V

监视电流: ≤6uA

报警电流: ≤20mA

电池容量: 2400mA

工作温度: -10℃~+55℃

相对湿度: ≤95%RH (40℃±2℃)

外形尺寸: 85mm*85mm*45mm



无线点型感温火灾探测器(LORA)
WANLIN-340

产品功能参数

执行标准: XF1151-2014 GB4716-2005

动作温度: 动作下限54℃, 动作上限65℃

声压级: 45dB~75dB

额定工作电压: DC 3V

监视电流: ≤6uA

报警电流: ≤100mA

电池容量: 2400mAh

工作温度: -10℃~+55℃

相对湿度: ≤95%RH (40℃±2℃)

外形尺寸: 100mm (直径) 48mm (厚)



无线火灾声光报警器(LORA)
WANLIN-656

产品功能参数

执行标准: XF1151-2014 GB26851-2011

额定工作电压: DC 24V

备用电源: 单节18650可充电锂电池

监视电流: ≤6mA

报警电流: ≤100mA

声压级: 75dB~110dB (A计权)

闪光频率: 1.0Hz~2.0Hz

报警声音: 一次报警音, 两次语音报警, 一次报警音, 循环播放。

使用场所: 室内型

工作温度: -10℃~+55℃; 相对湿度≤95%RH (40℃±2℃)

尺寸: 118mm*86mm*50mm

4G系列产品介绍

无线物联网消防主机(触摸屏版)
WANLIN-860

15.6英寸电容触摸一体机:AC220V/DC12V供电主备电自动切换, 联网可以通过有线网络、4G网络、WIFI等多种方式, 全面提升主机性能。嵌入式android系统设计具有全封闭, 体积小, 速度快, 稳定可靠等优点。大小只相当于传统的显示器。箱体采用铝合金与金组合型外观, 兼具轻薄美观和良好的散热性能。系统定时维护更新, 支持远程升级, 保证设备稳定性。当现场意设备报警后主机发出报警声音, 并在任意界面弹出报警信息窗口, 方便值班人员及时、直观的查看和处理报警信息。可以实现无线连接任何品牌的消防报警主机, 电气火灾主机, 电源监控主机等, 同步显示传统报警主机的报警信息实现无需布线就可以实现远程联网的功能及联动功能, 可实现所有物联网末端设备集中管理NB烟感, NB温感. NB压力表4G版智慧用电等所有物联网末端设备的集中显示。主机带有编写逻辑关系功能, 可以将监控的设备分区域报警、多点联动报警, 也可以通过触摸操作设备远程启动的功能。显示界面支持板块和功能的定制, 按自己的要求来达到现场监控需求。





用传系列产品介绍



用户信息传输装置 WANLIN-900

用户信息传输装置是城市消防远程监控系统的核心前端设备，用于获取和传输从用户消防控制主机获取的各类用户报警信息和设备状态信息。是城市消防远程监控系统的核心设备。城市消防远程监控系统是对物联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息、消防安全管理信息进行对接、处理和管理，向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心发送经确认的火灾报警信息，为公安消防部门提供查询，并为联网用户提供信息服务的系统。远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网络、报警受理系统、信息查询系统、用户信息服务系统及相关终端和接口构成。

产品功能参数

防护等级：IP30	操作：按键操作方式
上传接口：4G/RJ45网口	安装方式：壁挂式
管理节点数：一对一连接	环境：0℃~+40℃
密码：二级	湿度：<95%RH
报警：声、光显示	传输方式：网线链接和4G链接
显示：3.5寸单色液晶屏	
备用电源：12V/7.0AH断电后待机大于8小时	
外形尺寸：长×宽×高 400mm×120mm×280mm	
执行标准：GB26875-2011《用户信息传输装置》	
输入电压：AC 220 V ± 20% 50Hz	
通信接口：1路485、1路232	



任何品牌消防主机

消防传输模块 WANLIN-919

产品功能参数

工作电压：DC 5V~36V
工作温度：-25℃-75℃
存储温度：-40℃-125℃
打印机串口：IDC10针，波特率 2400~230400bps
CRT串口：DB9针，波特率 2400~230400bps
打印机并口：标准并行口8bit
RS485波特率：2400~230400bps
电压采集输入范围：0~5V
电流采集输入范围：4~20mA
数据缓存：8M Byte (4K Byte 一包)



WANLIN-919远程传输模块，集成消控主机协议解析与网络传输功能，实现消控主机的协议解析并转换成消防协议上传至消防管理平台，支持对接市场上主流厂家的消控主机，可通过CRT口（RS232接口）、打印机接口（支持10P/26P）、RS485接口和CAN接口对接。同时配有4G网络、以太网等传输方式，可同时连接串口设备、以太网设备实现数据透明传输。本产品可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域，对分散在建筑内的消控报警主机进行远程监控与报警数据采集。具有实时时钟、温度采集功能，在记录数据的同时记录数据产生的时间和环境温度。WANLIN-919可与云端通过以太网或者4G的方式交互，可以实现数据上传、下发以及心跳包功能。采集器具有网络自动切换功能，可以实现以太网和4G的自动切换。

智慧用电系列产品介绍



智慧用电
WANLIN-705

智慧用电探测器

WANLIN-705

WANLIN-705智慧用电探测器，集剩余电流采样计算、温度采样计算、电流采样计算、电压采样计算、电量采集计算、开关量输入、开关量输出、声光报警、联网通信等功能于一体，当供电设备发生电气故障时，能自动发出光报警信号，提醒工 作人员检查处理预警、报警信息，排除可能发生的电气隐患，防止事故发生。产品采用先进的微电子处理技术，具有报警精度高、可靠性强（有效防止误报、漏报）、小型化、多功能、安装便捷等特点。可通过无线通讯接入智慧用电平台系统，实现集中的可视化监控和管理。

功能与特点

- 1. 实时监测显示1路剩余电流、5路温度、3路电流、3路电压、一路开关量输入、一路开关量输出及电量统计；
- 2. 独立的超限预警、报警等参数设置；
- 3. 超限预警、报警时，声光报警功能；
- 4. 采用无线通讯技术，智慧用电探测器可时刻监控现场的运行情况，及时发现报警、故障信息；
- 5. 剩余电流/温度传感器短路、断路检测功能；
- 6. 相序检测功能，能够判断错相、缺相状态；
- 7. 中文LCD显示；
- 8. 1路常备485通讯；
- 9. 采用插拔式接口，安装无需断电。

通讯方式：4G
工作电压：
AC220V(±15%)/50Hz

执行标准：GB14287.2-2014；GB14287.3-2014；
GB28184-2011

环境数据

工作温度：-10℃~40℃（-20℃以下要换液晶屏）
相对湿度：≤95%、不凝露 海拔高度 ≤3000m
产品尺寸：长108mm*宽86mm*高68mm
安装方式：导轨式

机械数据

外壳材质：阻燃ABS
端子扭矩电源端子：0.4N.m
其他端子：0.5N.m
外形尺寸：108mm×86mm×68mm



物联网断路器

WANLIN-740

物联网断路器系统为传统低压市场提供物联网+升级解决方案。通过物联网断路器结合物联网技术，将线路中采集到的电压、电流、剩余电流、温度、电能计量、电能质量、环境温湿度等电气参数传输到智能网关最终上传至智慧物联网断路器云平台，从而实现数据计量监测、安全状况监测、设备远程控制、能耗统计与管理，可有效避免电力资源浪费、突发情况时极速切断安全咖患，实现从供电到用电全生命周期管理，全面保障用电安全。

三端同步

手机端、PC端，设备端实现状态同步显示，一切尽收眼底！
24小时移动守护助手，智慧化运维数据平台。



便捷

智能断路器通过物联网技术，连接手机APP，轻松联动家中空调、电视等家用电器实现对设备的智能化控制、能源控制，家居场景的智能化切换，保证用户安全用电的同时，满足用户对智能化的需求。

安全

短路保护，短路后0.01s断路；
漏电保护，漏电流20mA(可调)，0.005s断路；
漏电保护功能自动检测、自动送电过流、过载、过压、欠压保护、浪涌雷击保护、分断能力10kA，手自一体、功率自由限定。

应用

可广泛应用于智能家居、公寓、校园、酒店、医院、博物馆、银行系统、信息通讯、铁塔、基站、机场、车站、农业、矿业、科技园、商业中心、写字楼、路灯、工业园、充电桩、多合一场所等。


控制模块产品介绍

4G输入输出模块 WANLIN-602

本模块是具有4G通讯功能的输入输出模块，使用方式与总线型输入输出模块基本一致，模块具有24V输出与开关量输出，输出可选电平输出或脉冲输出，具有反馈功能与反馈端故障检测功能。用户可以通过手机APP或者电脑平台设置自动模式与手动模式，可关联万霖公司其他智慧消防产品实现自动联动。手动模式状态下用户可通过电脑平台与手机APP实现远程启动/停止功能。

功能特点

- 通讯方式：4G
- 工作电压：DC 24V 2A
- 输出方式：一路24V，一路开关量（电平/脉冲）
- 反馈方式：一路反馈，具有反馈故障检测功能
- 最大输出电流：2A
- 工作温度：-10℃~+55℃
- 相对湿度：≤95%RH(40℃±2℃)
- 其他接口：485接口（可内网控制）

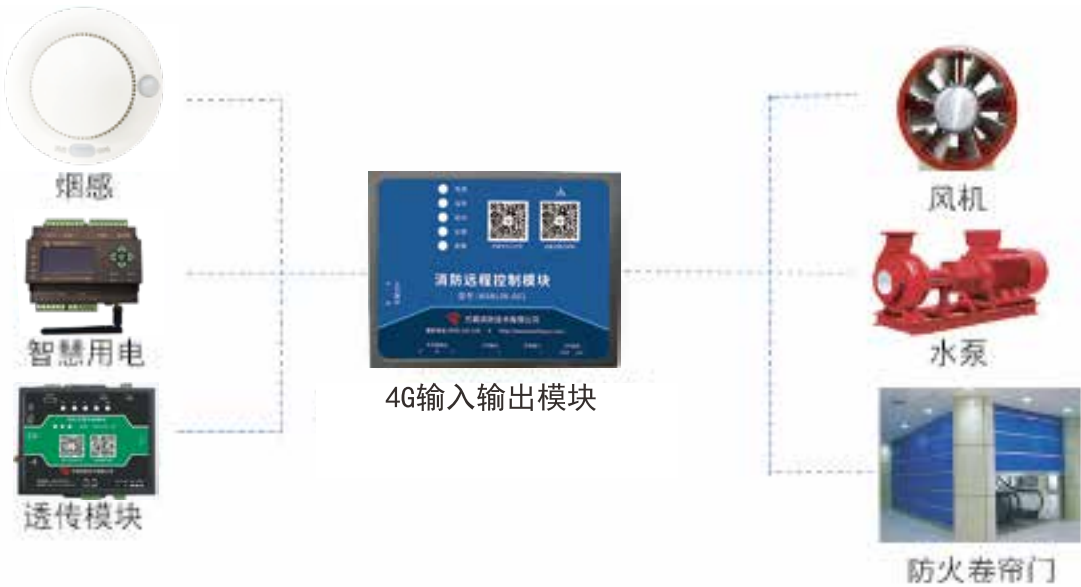

安全评估产品介绍

烟密度仪

A119-YMD

烟密度测试仪是用于建筑材料燃烧静态测定的仪器，气源为纯度不小于85%的丙烷气。

本生灯喷嘴直径： $\phi 0.13\text{mm}$ ，本生灯与烟箱成 45° 角。



烟气分析仪

A119-310

烟气分析仪是利用电化学传感器连续分析测量 CO_2 、 CO 、 NO_x 、 SO_2 等烟气含量的设备。主要用于小型燃油、燃气锅炉污染排放或污染源附近的环境监测手持使用。按照使用方式，可以分为，手持式烟气分析仪和固定式连线记录烟气分析仪。

辐射热通量计

A119-FSRTLJ

辐射热计是热能辐射转移过程的量化检测仪器，是用于测量热辐射过程中热辐射迁移量的大小、评价热辐射性能的重要工具。既热辐射的大小表征热辐射能量转移的程度。换句话说，辐射热计是测量热辐射能量传递大小和方向的仪器。

辐射热计由辐射热流传感器、显示仪表及联接导线组成。显示仪表可以是数字电压表，也可以是数据记录仪或数据采集系统。



消防检测设备产品介绍

一二级消防检测设备工具

A119-01-04

根据国家标准要求《GA1157-2014消防设施维护保养》工具的要求，公司采用部分设备自主研发，以及部分设备选用进口设备，来大大的提高设备使用寿命，同时提供完整的售后服务解决方案，多年的检测设备生产经验为您保驾护航。



防爆型火灾探测器功能试验器

A119-YW

本产品采用电子感应装置，无需检测烟感温感时拨动开关，大大减少工作量，提高开关使用寿命及开关时产生的电火花，使用时打开档位开关加烟或加温即可，距离烟感或温感3-5CM时自动出烟或发热，方便快捷。



防爆型红紫外探测器功能试验器

A119-HY

本产品打破了传统型采用丁烷气体模拟火焰的弊端，由红外发射舱、紫外发射舱，聚光罩、滤光片、EPU高电能转换光分子芯片等组成。可应用在防爆场所及易燃易爆场所，如加油站、液化气站、化工厂等场所。



消防末端/细水雾试水装置

A119-SS


根据《建筑消防设施检测技术规程》设计规范要求、《消防水枪性能要求和试验方法》和多年的实际工作经验，本公司研制出多功能消防试水装置（A119-SS），适用于消火栓系统试水系统检测、末端水喷淋系统检测。

Introduction of testing instruments

检测仪器介绍



序号	设备名称	型号	数量	备注	设备图
1	秒表	A119-MB	3	量程不小于15min 精度：0.1s	
2	卷尺	A119-30M	2	量程不小于30m 精度：1mm	
3	盒尺	A119-5M	2	量程不小于5m 精度：1mm	
4	游标卡尺	A119-KC150	3	量程不小于150m 精度：0.02mm	
5	钢直尺	(0~600) mm	3	量程不小于150m 精度：0.02mm	
6	直角尺	(300X50)mm	3	主要用于对消防软管卷盘的检查	
7	电子秤	电子秤	1	量程不小于30kg	
8	测力计	ZMF-500	1	量程：50N ~ 500N 精度：±0.5 %	
9	强光手电	A119-QG	4		
10	激光测距仪	A119-k50	3	量程不小于50m 精度：3mm	
11	数字照度计	A119-101B	3	量程不小于20001 x 精度：±5 %	
12	数字声级计	A119-SJJ	3	量程：30dB ~ 130dB 精度：1.5dB	
13	数字风速计	A119-891	3	量程：0m/ s ~ 45m/ s 精度：±3 %	
14	数字微压计	A119-WYJ	1	量程：0Pa ~ 3000Pa 精度：±3 % 具有清零功能 并配有检测软管	
15	数字温度计	A119-WD	1	环境温湿度检测	

序号	设备名称	型号	数量	备注	设备图
16	超声波流量计	A119-CSB	1	测量管径范围:0 ~ 300mm 精度：±1 %	
17	坡度仪	A119-PDY	1	测量管径: 0-90° 精度：±1°	
18	垂直度测定仪	A119-CZD	1	量程:0mm ~ 500mm 精度：±0.2μm	
19	消火栓测压接头	A119-SS	3	压力表量程：0MPa ~ 1.6MPa；精度：1.6级	
20	喷水末端试水接头	A119-SS	3	压力表量程：0MPa ~ 0.6MPa；精度：1.6级	
21	接地电阻测量仪	A119-JDDZ	2	量程：0Ω ~ 1000Ω 精度：±2 %	
22	绝缘电阻测量仪	A119-JYDZ	2	量程:1MΩ ~ 2000MΩ 精度：±2 %	
23	数字万用表	A119-890	3	可测量交直流电压、 电流、电阻、电容等	
24	感烟探测器功能试验器	A119-YW	3	检测杆高度不小于2.5m加 配聚烟罩，内置电源线； 连续工作时间不低于 2 h	
25	感温探测器功能试验器	A119-890	3	检测杆高度不小于2.5m 内置电源线；连续工作 时间不低于 2 h	
26	线型光束感烟探测器滤光片	A119-LGP	1	减光值分别为 0.4dB 和 10.0dB各一片； 具备手持功能	
27	火焰探测器功能试验器	A119-HY	1	红外线波长大于等于850nm 紫外线波长小于等于280nm 检测杆高度不小于2.5m	
28	漏电电流检测仪	A119-206	1	量程：0A ~ 2A 精度：0.1mA	
29	便携式可燃气体检测仪	A119-202/EX	1	可检测一氧化碳、氢气、 氨气、液化石油气、甲 烷等可燃气体浓度	
30	数字压力表	A119-SZYLb	1	量程：0MPa ~ 20MPa； 精度：0.4级； 具有清零功能	
31	细水雾末端试水装置	A119-XSW	1	压力表量程： 0MPa ~ 20MPa； 精度：0.4级	
32	箱子	A119-01/04	4		

终身追踪服务—为消防技术服务机构排忧解难

- 追踪送检

建立消防技术服务机构精致档案，临期追踪送检
- 实战培训

实战专家，为消防技术服务机构手把手讲解执业细节
- 政策解读

权威专家政策解读，为消防技术服务机构规避风险
- 模式赋能

万霖三大模式，帮助消防技术服务机构突破盈利瓶颈，增加核心竞争力



检验报告

认证委托人：万霖消防技术有限公司
产品型号名称：MML18-307 型独立式光电感烟火探测报警装置
检验类别：型式试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量监督检测中心

检验报告

认证委托人：万霖消防技术有限公司
产品型号名称：MML18-309 型独立式光电感烟火探测报警装置
检验类别：型式试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量监督检测中心

中国国家强制性产品认证证书

认证委托人：万霖消防技术有限公司
产品型号名称：MML18-309 型独立式光电感烟火探测报警装置
检验类别：型式试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量监督检测中心

检验报告

认证委托人：万霖消防技术有限公司
产品型号名称：MML18-307 型独立式光电感烟火探测报警装置
检验类别：型式试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量监督检测中心

检验报告

认证委托人：万霖消防技术有限公司
产品型号名称：MML18-309 型独立式光电感烟火探测报警装置
检验类别：型式试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量监督检测中心

检测报告

报告编号：JH130029005
产品名称：智慧消防远程传输模块
委托单位：万霖（北京）消防技术有限公司
检测类别：型式试验

国家电器安全质量监督检验中心（浙江）
STATE CENTER OF SUPERVISION TEST FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)

测试报告

报告编号：06-2018-Open_Platform-No.120
检测类别：物联网开放平台接入认证测试

检验报告

认证委托人：万霖消防技术有限公司
产品型号名称：JH-307-800 型火灾报警控制器
检验类别：型式试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量监督检测中心

检验报告

认证委托人：万霖消防技术有限公司
产品型号名称：JH-307-800 型火灾报警控制器
检验类别：型式试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量监督检测中心

检验报告

认证委托人：万霖消防技术有限公司
产品型号名称：JH-307-800 型火灾报警控制器
检验类别：型式试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量监督检测中心

软件产品登记测试报告

样品名称：消防管理云平台[简称：消防云平台]
开发生产单位：万霖（北京）消防技术有限公司
委托单位：万霖（北京）消防技术有限公司
报告日期：2018年12月06日

信息产业信息安全测评中心

检定证书

制造单位：万霖（北京）消防技术有限公司
产品型号名称：JH-307-800 型火灾报警控制器
检定日期：2018年04月19日
有效期至：2019年04月18日

国家计量科学研究院

中国国家强制性产品认证证书

认证委托人：万霖消防技术有限公司
产品型号名称：JH-307-800 型火灾报警控制器
检验类别：型式试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量监督检测中心

Project cases

工程案例



北京市马驹桥
大杜社幼儿园



吉首大学



北京市丰台医院



安徽省黄山学院



北京市顺义区
马坡镇



沈阳国家电网



青岛市丽枫酒店



杭州市萧山区



国家电网国网冀北
智慧消防改造



厦门水务室外
消火栓远程监管



石家庄平山医院



高山大酒店



三川大厦



北京市东城区
城市管理监察大队



华鑫志和



骏安国际大酒店



新宁体育馆



吉首大学医学院



北京空港花园酒店



北京市大兴区
观音寺社区
智慧消防改造



北京市城市副中心
智安社区



上海市静安区教委
智慧校园



中国农业银行
北京分行全网点
智慧消防改造



陕西榆林大流塔
煤矿工业园区



Cooperate

合作单位



诚
邀
全

财富
共赢

球 战略合作人

Welcome all the

Global Strategic Partners

加盟电话:4006-016-119

网址:www.wanlinyund.com