

305 (NB) 烟感使用说明书

一. APP 下载注册



1. 微信扫码关注“万霖智慧消防”微信公众号
2. 点击“智能公安” - “云平台 APP 下载”在弹出的页面点右上角...用浏览器打开

手机号密码登录

请输入手机号码

忘记密码

请输入密码

登录

注册账号

注册账号

请输入手机号码

获取验证码

请输入验证码

请输入密码

请再次输入密码

注册

公司账户 个人账户

请输入公司名称

请输入联系人

请输入电话


请选择所在地

请输入详细地址

注册

3. 下载安装成功后打开“消防 CRT” APP - 点击“注册账号” 输入手机号码获取验证码 填写两次密码 完善公司信息，点击 “注册”

二. 新建项目

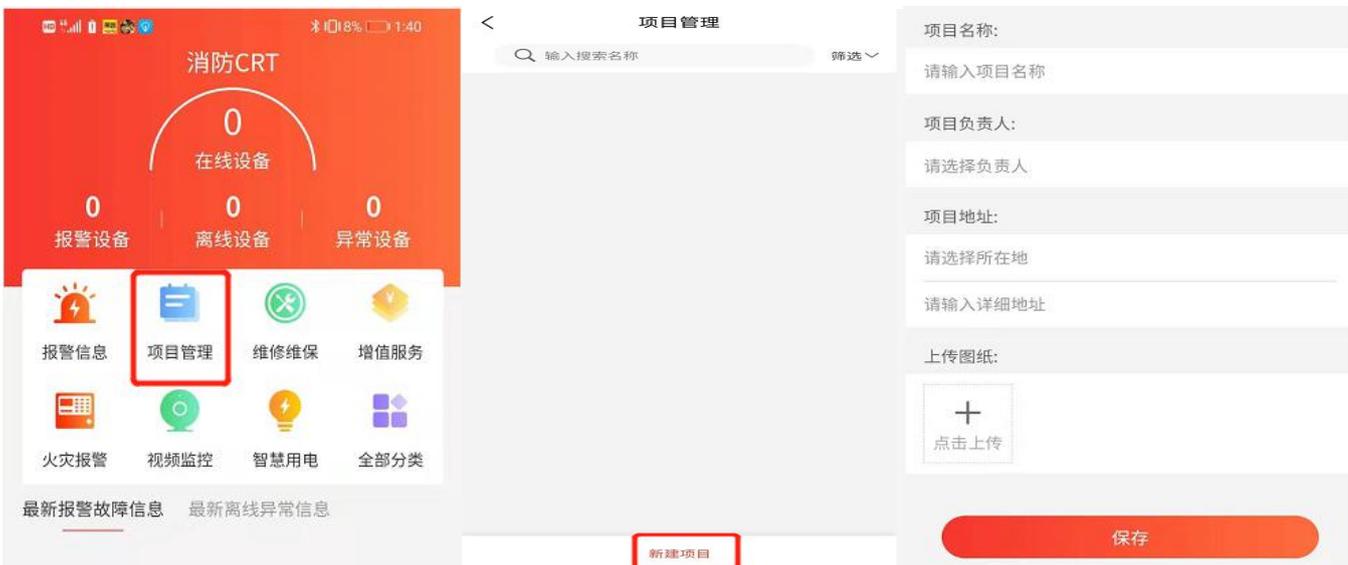

1. 登入 APP 后点击首页上方“项目管理” 切换到另一个界面后点击底部“新建项目”

将项目信息填写完成后保存

三. 扫码添加设备



- 1.使用消防 CRT APP 底部 ‘扫码’ 功能扫描二维码添加设备
2. 弹出添加设备界面后填写选择对应项目，填写设备安装位置后点击保存



- 3.将烟感与底座朝逆时针方向拧动，底座取下后将电池旁的纸片取下，烟感通电
- 4.然后按住烟感‘自检’键，进行测试，当烟感发出报警声以及指示灯亮起，说明烟感运行状态正常
- 5.平台打开状态看是否接收到测试报警信息，接收到信息说明一切正常即可正常使用。

一. 产品参数

- 1.工作电压:DC3.7V;监视电流： $\leq 10\mu\text{A}$ ；报警电流： $\leq 15\text{mA}$ ；
- 2.传输方式：NB-IOT
- 3.指示灯：外部红色指示灯，内部蓝色指示灯，红色闪烁为运行正常，红色常亮为火警，内部蓝色(绿色)闪烁为配网中。
- 4.电池平均使用寿命 ≥ 36 个月（如需充电或更换电池请联系经销商返厂，如私自拆卸充电或替换非本公司电池造成任何损失的，不在本公司质保范围内。）
- 5.报警音量： $> 80\text{dB(A)/3m}$ ；
- 6.保护面积： $40\text{ m}^2 \sim 60\text{ m}^2$ ，具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013)为准；
- 7.外形尺寸： $\Phi 130.0\text{mm}$ 、 $H47.5\text{mm}$ ；
- 8.重量：约 215 克；(不含电池)
- 9.使用环境：温度： $-10^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ ，最大风速： 5m/s ；
- 10.相对湿度： $\leq 95\%$ ($40 \pm 2^\circ\text{C}$)
- 11.安装孔距： $50\text{mm} \sim 74\text{mm}$ ；

12.执行标准：GB20517-2006。

重要说明

本产品物联网功能附带的物联网平台服务（含用户和设备关注、报警、位置、短信微信服务等）的运营由第三方提供。

本出版物为通用版本，其中展示的产品信息仅供参考。不构成具体的承诺或者保证。我们持之以恒地追求改进产品技术，提高产品性能，为此我们保留不经通知而对相关产品配置功能以及技术信息进行更新调整的权利。另外，本出版物中对系统性能的描述仅适用于通常情形。由于现实中，实地环境可能存在各种无法预知的特别情况，因此相关产品性能的实现，将有赖于专业的调查分析以及设计规划。敬请垂询万霖的工作人员，我们将非常乐意为您提供专业建议。