

无线物联网报警主机

WANLIN-860

万霖消防技术部

目录

CONTNETS

01

产品概述

02

产品特点/参数

03

系统操作说明

04

安装标准

产品概述

WANLIN-860物联网报警主机是和电脑端平台配合使用的一个物联网监控设备。主要功能为：监控智慧消防设备的工作/报警状态、CRT图形显示功能、控制启动/关闭联动操作等功能，电脑端平台也可对WANLIN-860主机端进行主动/定时查岗。WANLIN-860物联网报警主机的所有信息与电脑端/手机APP平台同步，在报警信息处理级别中，物联网报警主机处在最高级。本主机广泛应用于不方便使用电脑或手机监控智慧消防设备报警信息的场所。大多数场景中使用WANLIN-860物联网主机监控报警信息更为方便。

产品特点/参数

产品特点:

1. 可实时监测智慧消防无线报警设备的报警、故障等状态实现实时报警;
2. 具有网线、WIFI、4G, 三种联网方式;
3. 主机自带备用电源, 当主电故障后可自动切换为备用电源供电;
4. 具有打印功能, 当设备出现报警、故障等信息后打印机可打印汉字地址;
5. 电脑平台可对物联网主机发起查岗功能, 用来检测主机是否有人值守。

产品特点/参数

技术参数:

- 1、触摸屏类型：电容触摸屏，表面硬度7H；
- 2、显示器尺寸：15.6英寸，显示比例16 :9；
- 3、主电输入：220V；
- 4、备用电源：DC12V 4.5AH；
- 5、功率：24W；
- 6、打印机：5V热敏打印机；
- 7、工作温度：0°C-50°C；
- 8、工作湿度：相对湿度≤80%(40°C、无凝结)；
- 9、工作海拔高度：< 3000 米。

系统操作说明

1、系统登录

(1) 通过消防CRT平台的账号密码登录




(2) 通过消防CRT手机APP扫码登录



系统操作说明

2、操作验证

系统主页设置：860系统的修改密码、屏蔽修改、控制模块、打印机开关这些操作需要密码来进行验证才能修改（初始操作密码为用户的账号）

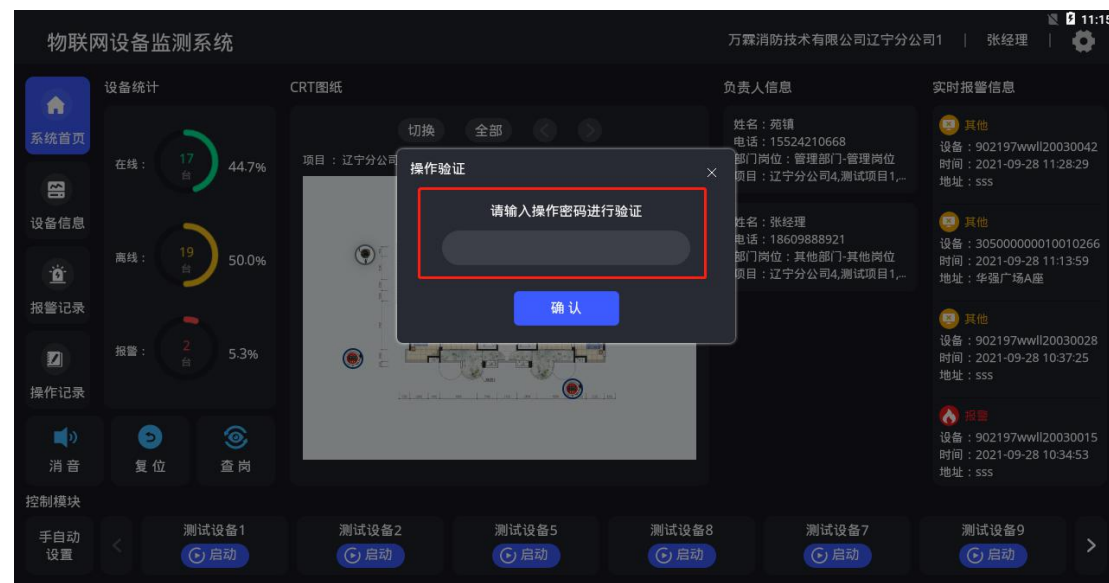

系统操作说明

3、修改操作密码


修改密码是对操作密码进行修改（非登录密码）



系统操作说明

4、屏蔽操作

- 1、设备被屏蔽后当设备报警时860系统不会提示该设备报警信息
- 2、可通过释放设备来解除860系统对设备的屏蔽

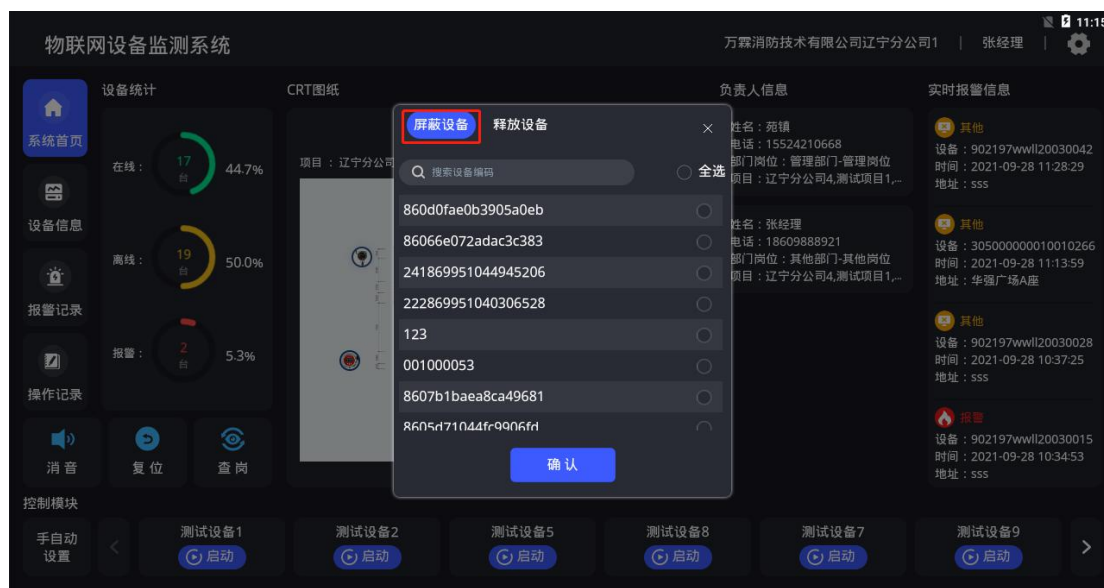

系统操作说明

5、控制模块

可通过选中设备来显示首页底部控制模块的显示用户可通过上移下移来调整控制模块的显示顺序



系统操作说明

6、打印机开关


当860系统打印机可通过打印机开关设置哪些信息需要打印



系统操作说明

7、关于本机

查看860系统的一些信息如系统的本机编码，版本号、存储空间等。当860系统不是最新版本时‘当前为最新版本’的位置上显示的是‘检查更新’点击后可对系统进行手动更新。

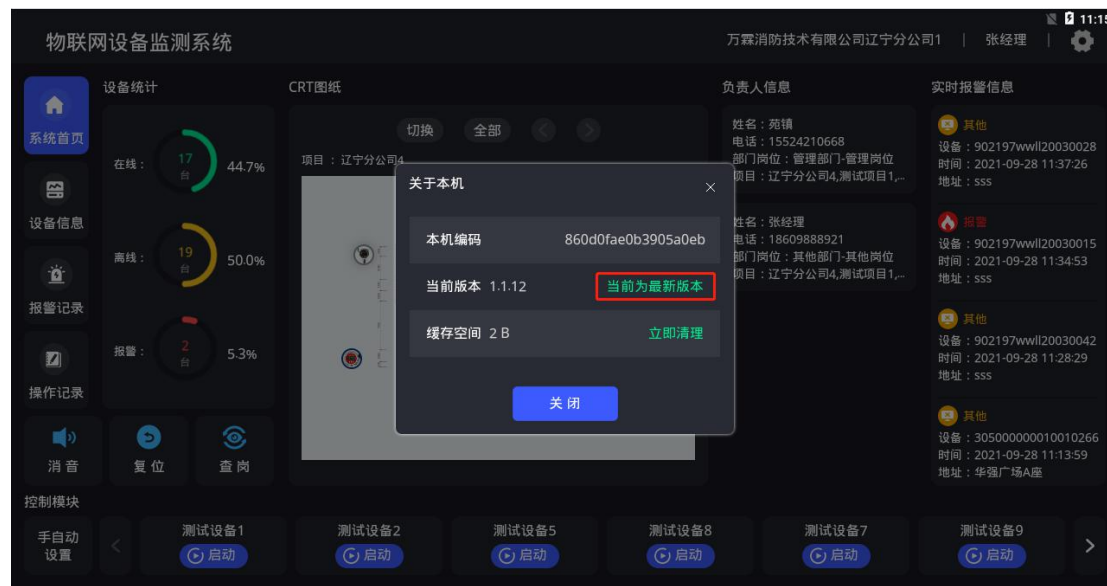

系统操作说明

8、系统首页介绍

- (1)、系统首页、设备信息、报警记录、操作记录可查看此设备基本信息
- (2)、设备统计：可以查看所有在线离线报警设备的数量以及比例




系统操作说明

8、系统首页介绍

(3)、消音：当860系统出现报警时会有报警提示音，可通过消音来控制860系统是否启用报警提示音

(4)、复位：在860系统中用户可通过复位操作来清除所有的报警信息。

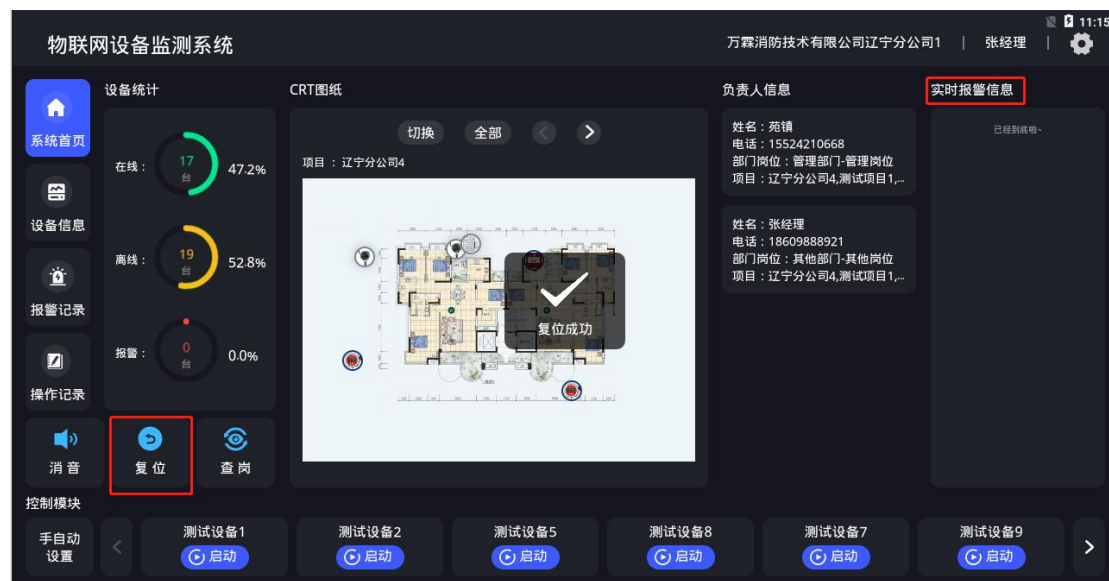



系统操作说明

8、系统首页介绍

(5)、查岗：在860系统中用户可通过查岗操作来接收到查岗消息，需在规定时间内点击查岗。

5.1、先登录消防CRT使用方云平台 (www.xiaofangcrt.com) 在系统设置里进入查岗设置

5.2、点击编辑修改查岗设置

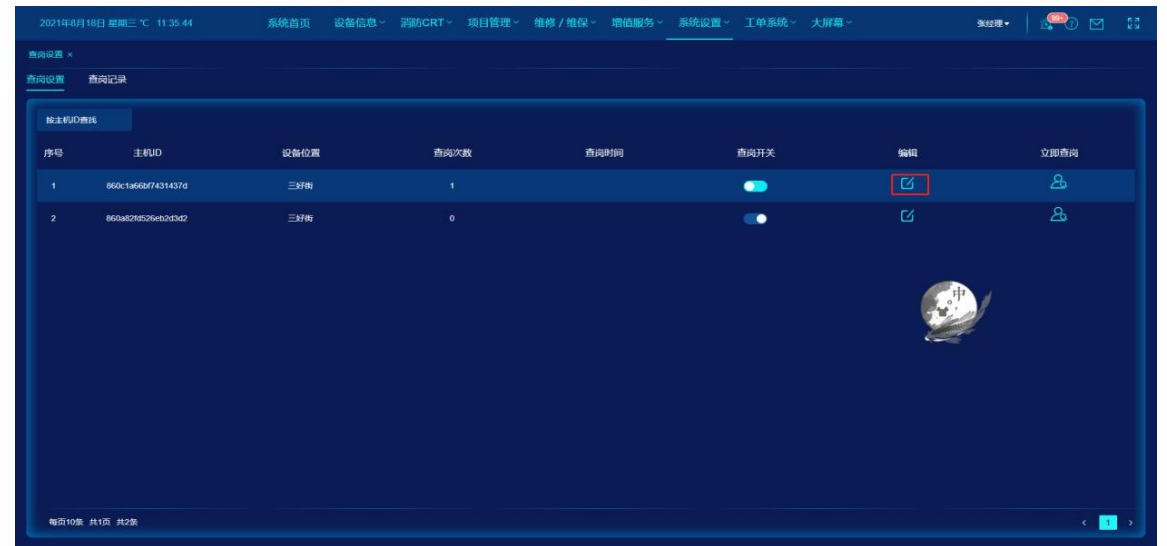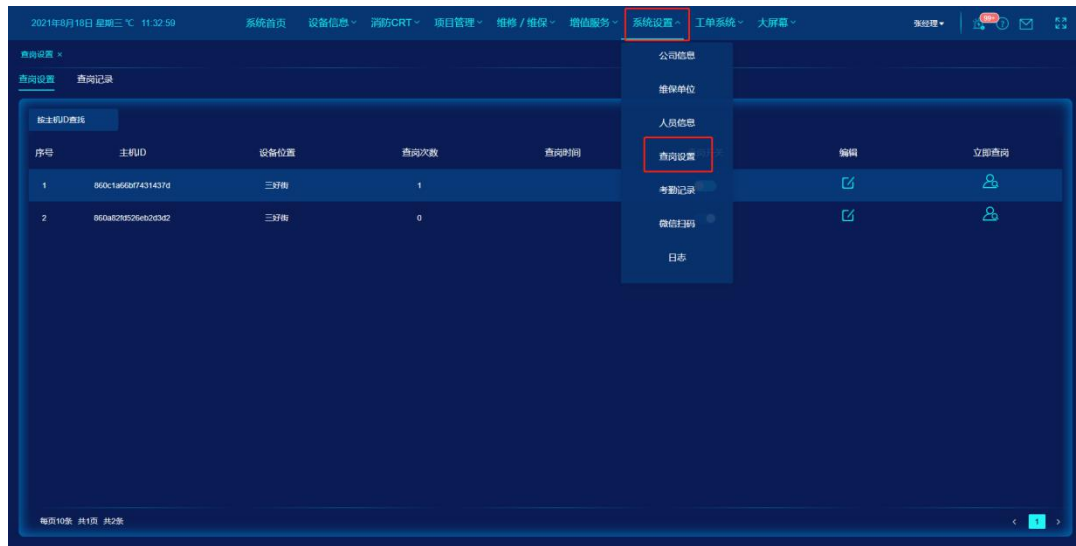

系统操作说明

8、系统首页介绍

(5)、查岗：在860系统中用户可通过查岗操作来接收到查岗消息，需在规定时间内点击查岗。

5.3、在弹窗中修改查岗次数、查岗时间来进行定时查岗的事件，通过查岗时效来控制查岗的有效时间。

5.4、通过查岗开关来控制是否启用查岗，可以通过立即查岗对860系统下发一条查岗。

查岗设置修改

主机ID: 860c1a66b7431437d

公司位置: 北京市 市辖区 怀柔区 万露街道 三好街

查岗次数: 1

查岗时间: 00:00

查岗时效: 10min

保存

2021年8月18日 星期三 11:39:20

系统首页 设备信息 报警/CRT 项目管理 维修/维保 增值服务 系统设置 工单系统 大屏幕

张经理

查岗设置 查岗记录

按主机ID查询

序号	主机ID	设备位置	查岗次数	查岗时间	查岗开关	编辑	立即查岗
1	860c1a66b7431437d	三好街	1	00:00	☒		
2	860a828f35e8e0c042	三好街	0	00:00	☐		

每页10条 共1页 共2条

系统操作说明

8、系统首页介绍

(5)、查岗：在860系统中用户可通过查岗操作来接收到查岗消息，需在规定时间内点击查岗。

5.5、电脑端平台设置好后可下发查岗命令。点击查岗按钮，规定时间内接收查岗消息，即查岗成功。



系统操作说明

8、系统首页介绍

(6)、CRT图纸：显示用户所有项目、建筑、楼层的图纸以及图纸上绑定的设备，当有报警时自动显示报警设备所绑定的图纸上。



系统操作说明

8、系统首页介绍

(6)、CRT图纸：用户可点击切换来选择想查看某个图纸



系统操作说明

8、系统首页介绍

(6)、CRT图纸：可通过全部按钮右边的两个按钮来切换图纸



系统操作说明

8、系统首页介绍

(6)、CRT图纸：点击图纸部分会对当前图纸进行弹窗放大



系统操作说明

8、系统首页介绍

(6)、CRT图纸：在放大的图纸弹窗中点击设备可查看设备的信息



系统操作说明

8、系统首页介绍

(7)、负责人信息：显示用户所有负责人的信息以便出现报警时方便联系对应的负责人



系统操作说明

8、系统首页介绍

(7)、负责人信息：点击人员可查看该人员更详细一点的信息



系统操作说明

8、系统首页介绍

(8)、实时报警信息：当有设备报警时会显示该设备的报警信息。



系统操作说明

8、系统首页介绍

(9)、控制模块手动、自动设置：当用户点击手自动设置会弹出控制模块配置弹窗来设置控制模块的手动自动状态



系统操作说明

8、系统首页介绍

(9)、控制模块：此处控制模块的显示是根据设备的数量和设备的状态来显示的。

可通过左右两边的按钮来对控制模块切换显示



系统操作说明

8、系统首页介绍

(9)、控制模块的启动和关闭操作：

9.1、根据模块的状态会显示启动或者关闭的操作按钮，如果是一路控制模块点击后会启动或者关闭控制模块。



系统操作说明

8、系统首页介绍

(9)、控制模块的启动和关闭操作：

9.2、如果是三路控制模块点击启动或者关闭按钮则会出现弹窗，在弹窗中根据A、B、C路状态显示启动或者关闭按钮，可对A、B、C路进行启动或者关闭。




系统操作说明

8、系统首页介绍

(9)、控制模块的启动和关闭操作：

9.3、点击启动或者关闭后需要时间来验证是否下发成功，当下方成功后860系统会提示成功

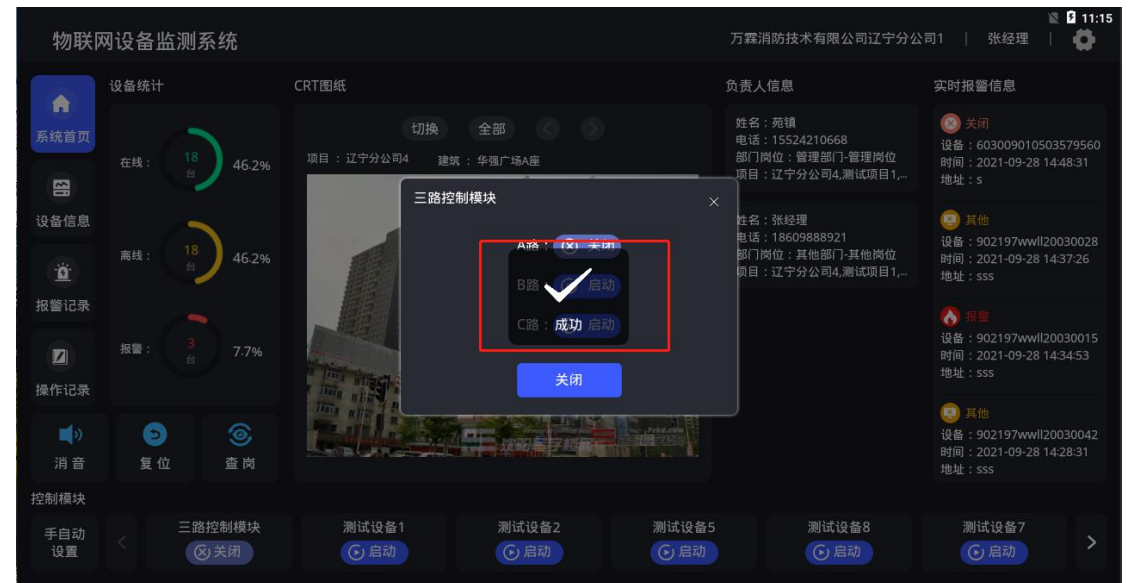


系统操作说明

8、系统首页介绍

(9)、控制模块的启动和关闭操作：


9.3、点击启动或者关闭后需要时间来验证是否下发成功，当下方成功后860系统会提示成功

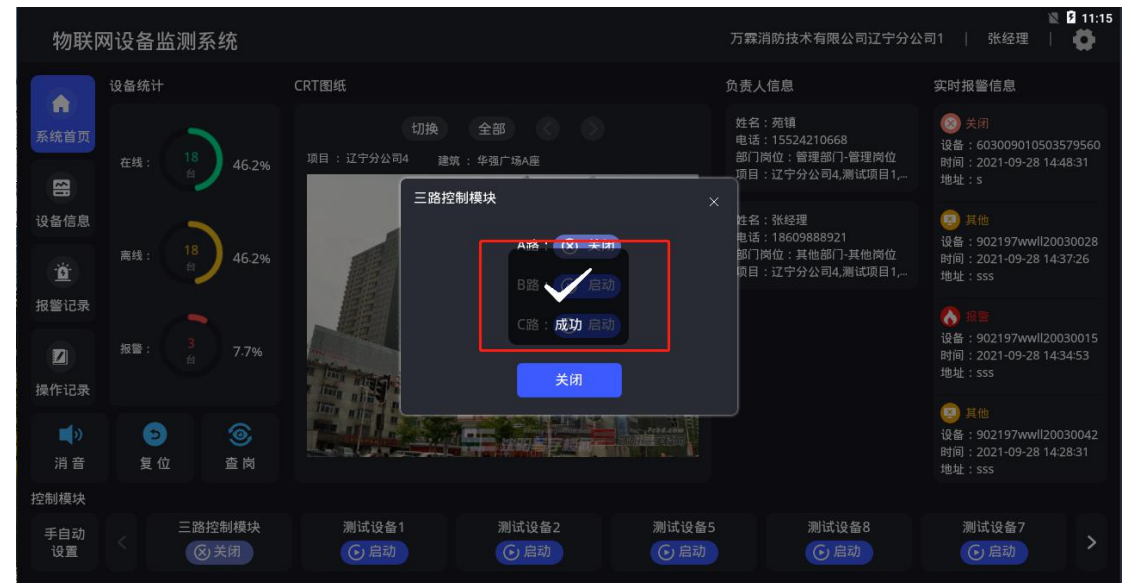

系统操作说明

9、设备信息

(1)、当用户点击设备信息时会弹出二级导航，设备信息的二级导航是根据用户所拥有的设备来显示，只会显示用户所拥有的设备

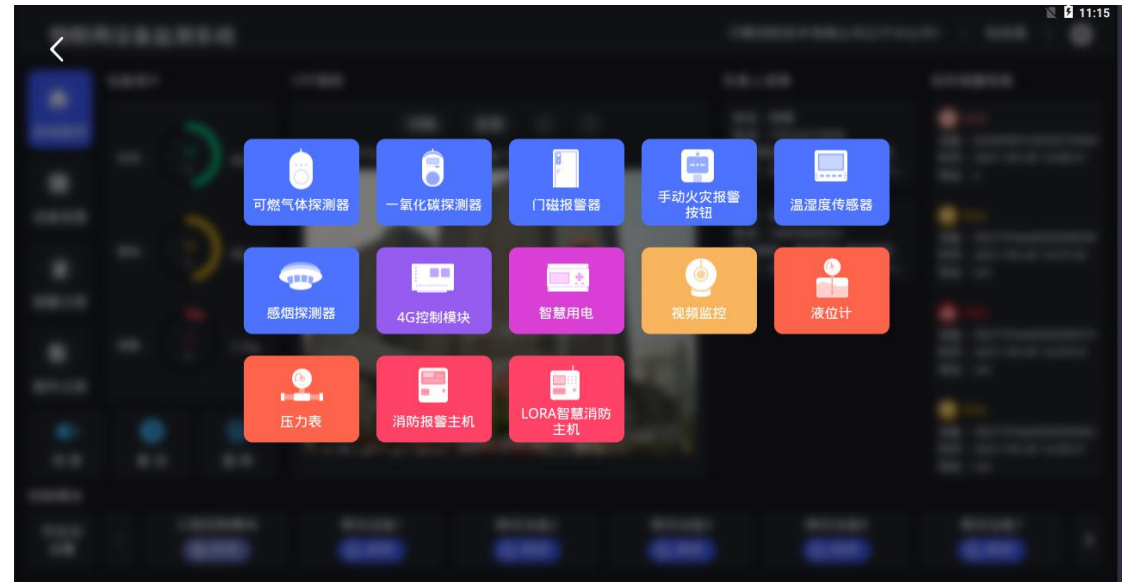

系统操作说明

9、设备信息

(2)、点击二级导航后会进到设备列表根据设备的类型不同设备列表的显示也不同


(3)、右上角点击‘查看’按钮，可查看该设备的报警信息。



系统操作说明

10、报警记录

(1)、点击报警记录后会出现一个二级菜单，分别为火警记录、故障记录、离线记录。

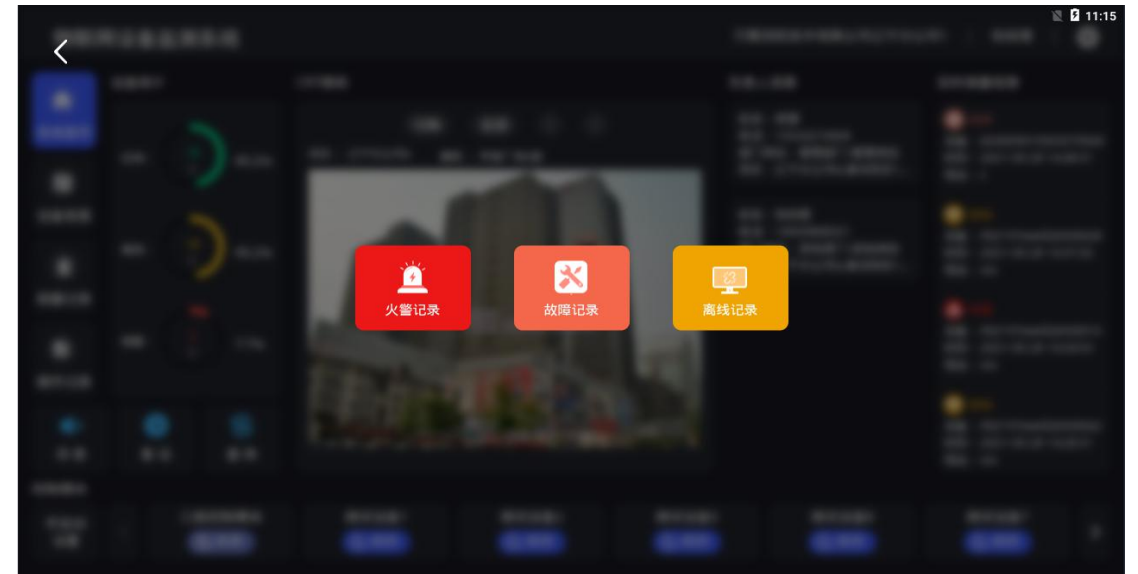

系统操作说明

10、报警记录

(2)、火警记录、故障记录、离线记录：可查看所有设备的报警信息，可通过开始时间、结束时间、项目、设备类型对报警列表进行筛选。

物联网设备监测系统

万霖消防技术有限公司辽宁分公司1 | 张经理 | 11:15

火警记录 (共10085条)

开始时间 - 结束时间 | 选择项目名称 | 选择设备类型

序号	报警	设备类型	设备编码	所属项目	发生时间
1	报警	数字压力表902	902197wwll20030015	测试项目1	2021-09-28 14:34:53
2	报警	NB烟感305	305000000010010266	辽宁分公司4	2021-09-28 14:27:33
3	报警	NB烟感305	305000000010010266	辽宁分公司4	2021-09-28 14:27:24
4	报警	NB烟感305	305000000010010266	辽宁分公司4	2021-09-28 14:27:17
5	报警	NB烟感305	305000000010010266	辽宁分公司4	2021-09-28 14:27:10
6	报警	NB烟感305	305000000010010266	辽宁分公司4	2021-09-28 14:26:41

物联网设备监测系统

万霖消防技术有限公司辽宁分公司1 | 张经理 | 11:15

离线记录 (共34条)


开始时间 - 结束时间 | 选择项目名称 | 选择设备类型

序号	离线	设备类型	设备编码	所属项目	发生时间
1	离线	数字压力表905	905868411050822048	辽宁分公司4	2021-09-21 02:09:54
2	离线	智慧用电TD705	705811130000001280	辽宁分公司4	2021-09-03 13:52:38
3	离线	数字压力表906	906867776050712626	辽宁分公司4	2021-09-02 16:41:31
4	离线	数字压力表906	906867776050712626	辽宁分公司4	2021-08-28 19:29:20
5	离线	一氧化碳探测器	381000000090000018	辽宁分公司4	2021-08-27 10:04:12
6	离线	一氧化碳探测器	381000000090000018	辽宁分公司4	2021-08-26 08:44:58

系统操作说明

11、操作记录

(1)、点击操作记录后弹出二级菜单，分别为复位记录、消音记录、启动记录、查岗记录、关闭记录。

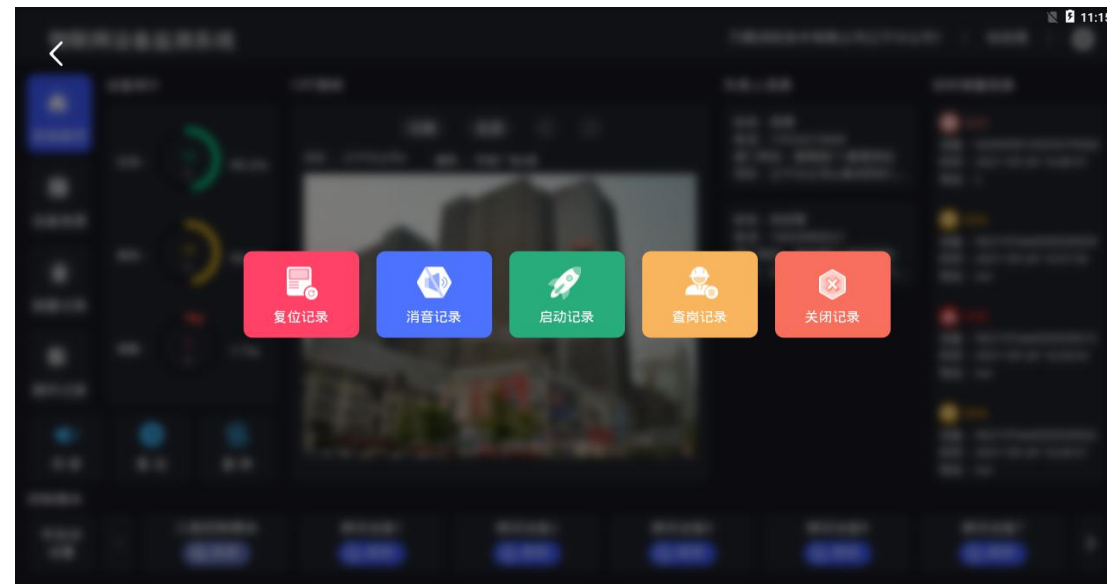

系统操作说明

11、操作记录

(2)、复位记录、消音记录等：显示860系统的所有操作人员和操作时间，可以根据开始时间、结束时间和操作人筛选来查看复位记录列表

物联网设备监测系统			
万霖消防技术有限公司辽宁分公司1 张经理 11:15			
系统首页	复位记录 (共69条)		
设备信息	开始时间 - 结束时间 选择操作人		
报警记录	1	复位	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 13:43:34
操作记录	2	复位	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 13:35:57
控制模块	3	复位	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 11:49:19
	4	复位	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 11:47:21
	5	复位	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 11:47:08
	6	复位	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 11:47:08
	7	复位	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 11:47:07

物联网设备监测系统			
万霖消防技术有限公司辽宁分公司1 张经理 11:15			
系统首页	消音记录 (共840条)		
设备信息	开始时间 - 结束时间 选择操作人		
报警记录	1	消音	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 14:37:36
操作记录	2	消音	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 14:37:33
控制模块	3	消音	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 14:35:58
	4	消音	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 14:35:56
	5	消音	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 14:35:48
	6	消音	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 14:35:46
	7	消音	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 14:35:42

系统操作说明

11、操作记录

(2)、复位记录、消音记录等：显示860系统的所有操作人员和操作时间，可以根据开始时间、结束时间和操作人筛选来查看复位记录列表

物联网设备监测系统			
万霖消防技术有限公司辽宁分公司1 张经理 11:15			
系统首页	复位记录 (共69条)		
设备信息	开始时间 - 结束时间 选择操作人		
报警记录	1	复位	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 13:43:34
操作记录	2	复位	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 13:35:57
控制模块	3	复位	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 11:49:19
	4	复位	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 11:47:21
	5	复位	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 11:47:08
	6	复位	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 11:47:08
	7	复位	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 11:47:07

物联网设备监测系统			
万霖消防技术有限公司辽宁分公司1 张经理 11:15			
系统首页	消音记录 (共840条)		
设备信息	开始时间 - 结束时间 选择操作人		
报警记录	1	消音	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 14:37:36
操作记录	2	消音	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 14:37:33
控制模块	3	消音	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 14:35:58
	4	消音	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 14:35:56
	5	消音	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 14:35:48
	6	消音	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 14:35:46
	7	消音	操作人: 张经理, 18609888921 操作时间: 2021-09-28 14:35:42

安装标准

- (1) 、860系统登录后会自动绑定860系统，绑定后只能用该账号和该账号所属公司中的其他账号登录。
如需解绑则需要联系客服。
- (2) 、无线物联网主机采用壁挂式结构安装，安装高度宜为1.5m ~ 1.8m，靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m。

无线物联网报警主机

WANLIN-860

感谢您的观看