



DE 德 测 检 测[®]
DE Certification Lab



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL5522

NO.DEZ2001100081

检 测 报 告

TESTING REPORT

委托单位	万霖消防技术有限公司		
委托单位地址	北京市通州区西集镇国防路 43 号 A 座 595		
检验类别	委托检验		
样品名称	WANLIN-919消防主机 远程传输模块	样品数量	1
型号/款号	WANLIN-919	商标/品牌	万霖
样品来源	送样	样品状态	正常
生产信息	/		
检验日期	2020 年 01 月 05 日-2020 年 01 月 07 日		

判定依据		结果
1	按照国家标准GB26875.1-2011 《城市消防远程监控系统第1部分：用户信息传输装置》设计	合格
备注：表中附带“*”标准不在 CNAS 认可范围内；附带“#”标准不在 CMA 认可范围内。		
测 试	审 核	批 准



公司地址 (Add)：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头第三工业区 4 栋
报告查询 (Tel)：4008948944 邮箱 (E-mail)：de-testing@163.com



理化性能

序号	检测项目	检测方法	技术要求	结果	判定
1	正常工作条件	5.1	符合 GB/T1226-2017 中 5.1.1~5.1.3 的要求	符合	合格
2	参比工作条件	5.2	应符合本标准有关的规定	符合	合格
3	基本误差	5.3	应不大于标准中表 5 规定的基本误差限	符合	合格
4	回差	5.4	应不大于基本误差限的绝对值	符合	合格
5	指针偏转的平稳性	5.5	---	---	---
6	温度影响	5.7	应符合标准的规定	符合	合格
7	电压	5.8	应按照标准中表 6 的规定, 承受电压试验	符合	合格




DE 德 测 检 测[®]
DE Certification Lab



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5522

NO. DEZ200100079

报告图片

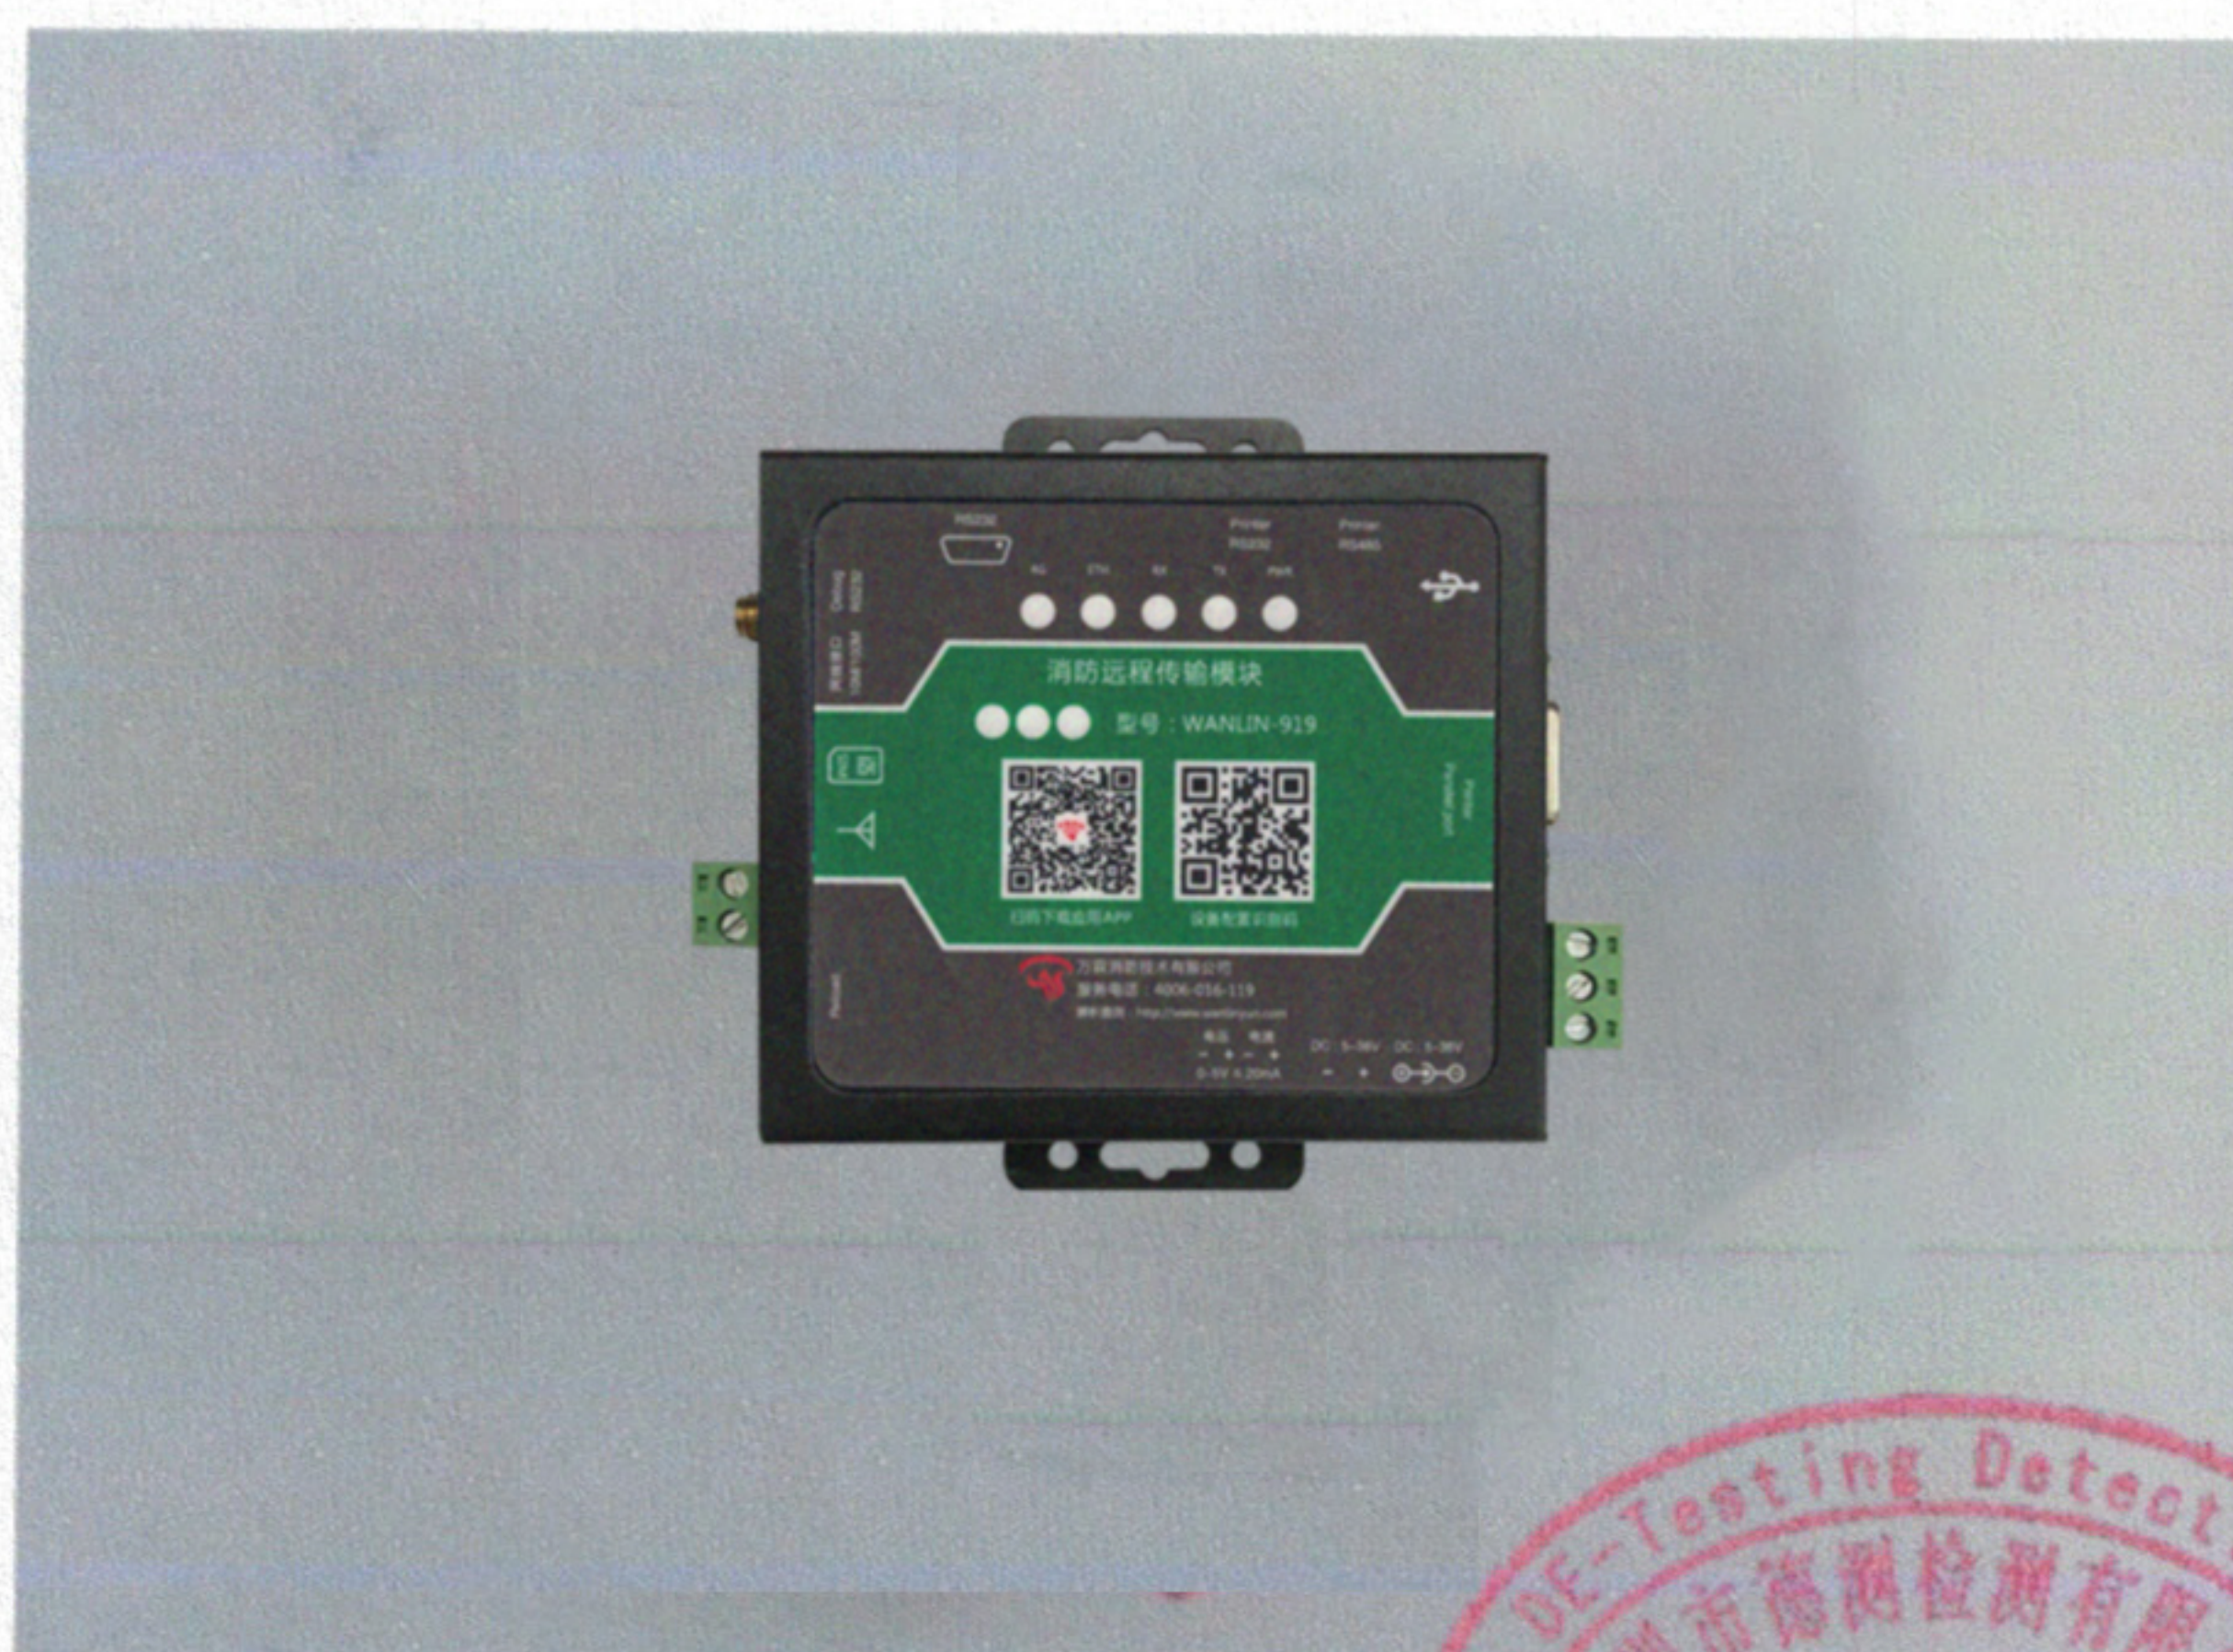

***** 报告结束 *****